

YÖNETMELİK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

DSİ. Yeraltıları Teknik Yönetmeliği

BÖLÜM I — GENEL HÜKÜMLER

1. YÖNETMELİĞİN UYGULAMA ALANI

1.1. Belge işleri :

Yeraltıları hakkında 167 sayılı Kanunun 8, 9, 10 ve 11 inci maddeleri ge.eğince, Yeraltıları Tüzüğü'nün 4 ve 5 inci maddelerinde açıklanan yeraltısını arama, kullanma, islah ve tadil belgeleri ile ilgili işlemler, bu Yönetmelikte tanımlandığı şekilde yapılır.

1.2. Yeraltısını araştırılması ve işletilmesi amacıyla yapılacak etüdüler :

Yukarıda 1.1 maddesinde anılan belgelerin verilebilmesi için yapılması gerekli olan ve bu Yönetmeliğin II. Bölümünde tanımlanan yeraltısını etüdüleri, Yönetmelikte belirtildiği şekilde yapılır.

1.3. Kuyu yapımı :

Yeraltıları hakkında 167 sayılı Kanunun 8, 10 ve 11; Yeraltıları Tüzüğü'nün 4 üncü maddesinde belirtilen kuyuların açılmasında uyulması gerekli bütün teknik işler, bu Yönetmelikte açıklanmıştır. Yeraltıları Tüzüğü'nde belirtildiği üzere, her türlü formasyonda her türlü araç ve gereçle açılan 10 m. den sığ kuyular, 167 sayılı Kanunun 8 inci maddede a şıkında bahis konusu edilen «elle açılan kuyular» sayılmakta ve Yönetmeliğin uygulama alanına girmemektedirler.

1.4. Galeri - tünel, keson kuyu, kehriz ve drenaj yapımı :

Yeraltıları hakkında 167 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (b) bendinde ve Yeraltıları Tüzüğü'nün 5 inci maddesinde belirtildiği üzere; yeraltısından içme, sulama, kullanma veya diğer maksatlar için inşa edilecek boyları ve kesitleri ne olursa olsun, her türlü yatay veya eğik galeri, tünel keson kuyu, drenaj ve kehrizlerin yapımı, tadili ve islahı ile ilgili teknik çalışmalar, bu Yönetmelikte tanımlandığı şekilde yapılır.

1.5. Yeraltısının işletilmesi :

İçme, kullanma, sulama ve diğer maksatlar için inşa edilecek kuyu, galeri -tünel, keson kuyu, drenaj ve kehrizler ile yeraltısını işletmesinde, bu Yönetmeliğin V. BÖLÜMÜNDE belirtilen hususlara uyulması zorunludur.

2. BELGE İŞLERİ

2.1. Belge alınacak işler :

167 sayılı Yeraltıları Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin a ve b fıkralarındaki işlemlerle, Yeraltıları Tüzüğü'nün 9 uncu maddesinde belirtilen işleri yapacaklar için, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden belge alınması zorunludur. Bunlar, aşağıda sayılan belgelerdir :

- 2.1.1. Yeraltısını arama belgesi,
- 2.1.2. Yeraltısını kullanma belgesi,
- 2.1.3. Islah ve tadil belgesi,
- 2.1.4. Sondörülük, kuyuculuk, galeri, tünelcilik yeterlik belgesi.

2.2. Belge için başvurma :

Belge almak isteyen kimse, istediği belge ile ilgili, örneği 2.7. maddesinde görülen belge isteme formlarını, en yakın DSİ. Ünitesine başvurarak veya en yakın idare amiri vasıtasıyla temin eder. Bu formu eksiksiz, doğru ve aşağıdaki hususlara uygun olarak doldurur. İlgili DSİ. Teşkilâtına veya idare amirine verir.

Belge almak için müracaat eden kimsenin sırasını, isteklinin DSİ. Teşkilâtına veya en yakın idare amirine başvurduğu tarih, DSİ. nin belge isteyen kimseye cevap vereceği bir aylık sürenin başlangıcını da dilekçe ve eklerin noksatsız olarak DSİ. Teşkilâtına resmen ulaştığı tarih belli eder. Belge isteyen kimseye, isteği üzerine müracaat tarihini gösterir bir makbuz verilir.

2.2.1. Arama belgesi isteme formu ve ekleri :

(Form No : 2.7.1. Yeraltısını arama belgesi isteme formu)

2.2.1.1. DSİ. tarafından hiç etüd edilmemiş olan sahalarda; etüd edilmiş fakat önemli sahalarda, A tipi yeraltısını arama belgesi isteme formu kullanılır ve bu forma, aşağıda açıklanan bilgileri havi belgeler eklenir :

2.2.1.1.1. Her hangi bir yerde, aynı anda veya fasıllı olarak 5 den fazla kuyu açılması istenildiği takdirde; havzanın, II. Bölümde sözü edilen esaslar dahilinde yapılacak hidrojeolojik detaylı etüd raporlarından ve eklerinden üçer takım;

2.2.1.1.2. Aynı anda veya fasıllı olarak 5 adetten az kuyu açılması istenildiği takdirde, kuyu lokasyonlarını içine alan sahanın II. Bölümde sözü edilen esaslar dahilinde yapılacak hidrojeolojik ön etüd raporundan ve eklerinden üçer takım;

2.2.1.2. DSİ. tarafından hidrojeolojik etüdü yapılmış olan sahalarda B tipi yeraltısını arama belgesi isteme fonu kullanılır ve bu forma ne miktar kuyu açılırsa açılınsın, her bir kuyu için kuyu yerini ve su noktalarını gösterir detaylı bir kroki eklenir.

2.2.1.3. Yeraltısını aranacak havza veya alan DSİ. tarafından etüd edilmiş olsun veya olmasın, arama belgesi isteme formuna Yeraltıları Kanununun 17 ve Yeraltıları Tüzüğü'nün 7 nci maddesinde belirtilen teknik elemanlarca yapılmış ve kuyuda yapılacak her türlü işlemle, kuyunun çap ve derinliklerini gösterir kuyu projeleri eklenir. Projeler her kuyu için ayrı ve üçer adet olarak tanzim edilir.

2.2.2. Kullanma belgesi isteme formu ve ekleri :

Açılmış olan yeraltısını arama kuyusunda bulunan suyun, işletilmesi istenildiği takdirde; kullanma belgesi isteme formu ve eklerinin, ilgili DSİ. Bölge Müdürü'ğünce onayını takiben, müracaat sahibine kullanma belgesi verilir. Kullanma belgesi isteme formunun (Form 2.7.3.) ekleri aşağıda sırasıyla gösterilmiştir.

2.2.2.1. Doğru ve muntazam olarak doldurulmuş kuyu kayıt defterinden iki adet;

2.2.2.2. Su evsafının kullanma maksadına uygun olduğunu gösterir kimyasal su analiz raporunun aslı ile onaylı iki kopyası;

2.2.2.3. İki adet kuyu kütüğü ile, pompa karakteristiklerine ait grafiklerden üçer takım.

2.2.3. Islah ve tadil belgesi isteme formu ve ekleri :

Islah ve tadil edilmesi istenilen kuyu ve galeriler için islah ve tadil belgesi alınması zorunludur. Bunun için islah ve tadil belgesi isteme formunun doldurulması lazımdır. (Form No : 2.7.5) Bu forma aşağıda açıklanan bilgiler eklenir.

2.2.3.1. Kuyu veya galerinin, son durumunu gösterir onaylı kütüğü;

2.2.3.2. 1/50 ölçekli tadil projesi ve lüzumlu tafsilat resimleri;

2.2.3.3. Islah veya tadil gerekçesini açıklayan bir rapor;

2.2.3.4. Kullanma belgesi;

2.2.4. Yeterlik belgesi isteme formu ve ekleri :

(Form No : 2.7.7.)

Yeraltısını temin etmek maksadıyla, yeraltısını ile ilgili işlerde çalışacak sondör, kuyucu, galerici ve tünelcilerin, bu işleri yapabilmeleri için yeterlik belgesi almaları zorunludur

Yeterlik belgesi alabilmek için :

2.2.4.1. Türk vatandaşı olmak;

2.2.4.2. En az ilkökulu bitirmiş olmak;

2.2.4.3. Sağlık bakımından bu gibi işlerde çalışmaya bedenen müsait olmak;

2.2.4.4. Mesleğinde yeteri kadar tecrübeli bulunmak (I. sınıf belge alacakların, en az 7 yıl; II. sınıf belge alacakların, en az 4 yıllık tecrübesi bulunmak);

2.2.4.5. DSİ. ce açılacak sınavda başarı göstermek lazımdır.

İstekli, yukarıdaki hususlara ait ekler ve belge isteme formu ile DSİ. Genel Müdürlüğü'nce ilân edilen sınav tarihinden en az 15 gün evvel, DSİ. Genel Müdürlüğü ilânında belirtilen yere müracaat etmek zorunludur.

Uygun görüldüğü takdirde; dilekçe sahibine, sınava girebileceğini sınav gününü, yerini ve saatini bildirir fotoğrafı ve onaylı bir sınava giriş kartı verilir. Sınava giriş kartında yazılı gün ve saatte sınavda bulunmayanlar, o yıl için imtihana girme haklarını kaybederler. Elle- rinde giriş kartı bulunmayanlar hiçbir şekilde sınava giremezler.

2.3. Belgelerin verilışı :

2.3.1. Arama, kullanma, ıslah ve tadil belgeleri :

Konuya göre doldurularak, ilgili DSİ. Bölge Müdürlüğüne verilen arama, kullanma, ıslah ve tadil belgesi isteme formu ve ekleri; mahalinde ve büroda, hukuki, jeolojik, hidrojeolojik ve mühendislik bakımlarından incelenir. Uygun gördüğü takdirde, her bir eki «Kontrol edilmiştir» damgasıyla mühürlenir ve kontrol eden tarafından imzalanır, konu ile ilgili izin belgesi doldurulur ve Bölge Müdürlüğünün onayını takiben; belgenin beyaz renkli orijinali ile kontrol edilmiş rapor ve eklerinden tam bir takım istekliye verilir. Yeşil renkli kopya ile kontrol edilmiş bulunan form ve eklerinden birer takım DSİ. Yeraltıları Dairesi Başkanlığına gönderilir. Belgenin pembe renkli kopyası ve belge isteme formu eklerinden bir takım da, DSİ. Bölge Müdürlüğünde alınur. Müracaat sahibine; belge ile birlikte, her kuyu veya galeri için onaylı, biri doldurulup idareye geri verilmek üzere, 2 adet boş kuyu kayıt defteri verilir. Belge formuna eklenmiş bulunan rapor, proje, harita vs. gibi dökümanların tetkiki neticesinde, eksik ve hatalı hususlarla karşılaşıldığı takdirde, evrakın iki takımı, bu hususları açıklayıcı bir yazı ile, dilekçe sahibine iade edilir. Diğer takım Bölge Müdürlüğünde muhafaza edilir.

2.3.2. Yeterlik belgesi :

Yeterlik belgesi almak için, DSİ. Genel Müdürlüğüne zamanında ve gerektiği şekilde başvurular için aşağıdaki dallarda sınav yapılır.

2.3.2.1. 1 — I. Sınıf rotari sondörlüğü yeterlik belgesi

2.3.2.1. 2 — I. Sınıf darbeli sondörlüğü yeterlik belgesi

2.3.2.1. 3 — I. Sınıf galeri - tünelci - kuyucu yeterlik belgesi

2.3.2.1. 4 — II. Sınıf galeri - tünelci - kuyucu yeterlik belgesi

2.3.2.1. 5 — II. Sınıf darbeli sondörlüğü yeterlik belgesi

2.3.2.1. 6 — II. Sınıf galeri - tünelci - kuyucu yeterlik belgesi

2.3.2.1. 7 — Hafif araç sondörlüğü

Bu sınavları başarılarla katıldıkları sınavın dalını, sınıfını ve tarihini gösterir DSİ. Yeraltıları Dairesince onaylı yeterlik belgeleri verilir. Belge sahipleri sadece belgelerinde belirtilen dallarda çalışabilirler.

2.4. Yeterlik belgesi sınavları :

Yeterlik belgesi sınavları, aşağıdaki şartlara uygun olarak yürütülür :

2.4.1. Yeterlik belgesi almak isteyenler için DSİ. Genel Müdürlüğüne açılacak sınavlar, her yıl 1 Ocak ile 31 Mart tarihleri arasında yapılır. sınav günleri ve yerleri, sınavdan en az 30 gün önce DSİ. Genel Müdürlüğüne ilân olunur.

2.4.2. Sınavlar nazari ve ameli olmak üzere iki şekilde olur, nazari sınavlar, yazılı; ameli sınavlar, sözlü sınav veya fiili tatbikat şeklinde yapılır.

2.4.3. Sınavlarda değerlendirme 100 puan üzerinden olup, en az 50 puan alan başarılı sayılır. Hem ameli, hem nazari sınav yapılan hallerde, iki sınavın ortalaması alınır. Genel başarı için, katsayılarla çarpılarak bulunan ortalamanın en az 65 olması gereklidir.

2.4.4. Sınav sonuçları bir liste halinde, sınav yerinde 1 hafta süre ile ilân edilir.

2.4.5. Sınavlarda; not ortalamaları 65 den yukarı olduğu halde sadece tek dersten başarı gösteremeyenler daha sonraki yıllarda, yalnız başarı gösteremedikleri dersten sınava girerler.

2.4.6. Sınav konuları :

2.4.6.1. Bütün dallar için müşterek dersler;

A. Matematik (Katsayısı : 1)

B. Pompa bilgisi (Katsayısı : 1)

C. Makina ve motor (Katsayısı : 1)

D. Yeraltıları mevzuatı (Katsayısı : 1)

E. Su verim deneyleri (Katsayısı : 1)

2.4.6.2. I. sınıf rotari ve darbeli sondörlüğü için ilâve dersler.

F. Sondaj tekniği (Katsayısı : 4)

G. Yeraltı suyu jeolojisi (Katsayısı : 1)

2.4.6.3. II. sınıf rotari ve darbeli sondörlüğü ile hafif araç sondörlüğü için ilâve ders.

F. Sondaj tekniği (Katsayısı : 5)

2.4.6.4. I. sınıf galeri - tünel ve kuyucular için ilâve dersler :

F. Galeri, tünel ve kuyu inşa tekniği ve tahkimatı (Katsayısı : 3)

G. Barutçuluk bilgisi (Katsayısı : 1)

H. Jeoloji bilgisi (Katsayısı : 1)

2.4.6.5. II. sınıf galeri - tünel ve kuyucular için ilâve dersler :

F. Galeri, tünel ve kuyu inşa tekniği ve tahkimatı (Katsayısı : 4)

G. Barutçuluk bilgisi (Katsayısı : 1)

2.4.7. Sınav müfredatı :

2.4.7.1. Matematik yazılı sınav müfredatı :

Aritmetik işlemler; alan ve hacim işlemleri; uzunluk, ağırlık, zaman, hız birimleri ve dönüşümleri,

2.4.7.2. Pompa bilgisi yazılı sınav müfredatı :

Tulumba çeşitleri, çalışma prensipleri, montaj ve demontajları, arızaları, bakımları.

2.4.7.3. Makina ve motor yazılı sınav müfredatı :

Motor çeşitleri, sondaj yardımcısı makineleri çeşitleri, makina ve motorların çalıştırılmaları, koruyucu bakım, periyodik bakım.

2.4.7.4. Yeraltıları mevzuatı yazılı sınav müfredatı :

Yeraltıları Kanunu, Yeraltıları Tüzüğü, belgeler.

2.4.7.5. Su verim deneyleri yazılı sınav müfredatı :

Deney çeşitleri gayeleri; yapıları; kıymetlendirilmeleri (Yalnız I sınıf için)

2.4.7.6. Sondaj tekniği nazari ve ameli sınav müfredatı :

Sondajın amaçları; kuyu yapım metodları; tecrit borulama ve filtreleme işlemleri; çakılama; yıkama; geliştirme metodları; kuyu ağza yapımı; sondaj ve kuyu emniyeti; rapor tutulması; sondaj makinasının (Her dal için kendi makinası hakkında) ve sondaj malzeme ekipmanlarının kullanılmaları (Her dal kendi malzeme ve ekipman hakkında); sondaj sıvısı (Rotari sondörlüğünde; numune alma (Her dal için kendi özel metodları hakkında); onarma ve kurtarma işlemleri (Yalnız birinci sınıf sondörlere); şantiye düzeni (Yalnız birinci sınıf sondörlere); sondaj hesapları (Yalnız birinci sınıf sondörlere).

2.4.7.7. Yeraltı suyu jeolojisi sözlü ve yazılı sınav müfredatı :

Su taşıyan formasyonların cinsleri, özellikleri; su sondajlarında geçilen formasyonlar ve özellikleri; akifer cinsleri ve özellikleri, yeraltı suyunun hareketi ve bulunuşu hakkında bilgiler.

2.4.7.8. Galeri, tünel ve kuyu inşa tekniği ve tahkimatı; sözlü ve yazılı sınav müfredatı :

İnşa metodları; delici makinelerin ve ekipmanların kullanılışı; tahkimat neveleri ve yapıları; numune alınması; kayıt ve raporlar; emniyet tedbirleri, tecrit işlemleri, ray döşeme onarım ve kurtarmalar (Yalnız birinci sınıf için), pusula kullanma (Yalnız birinci sınıf için).

2.4.7.9. Barutçuluk bilgisi yazılı sınav müfredatı :

Barutçuluk malzemesi, çeşitleri, kullanılması, korunması; ateşleme ve emniyet tedbirleri; kayıt işlemleri.

2.4.7.10. Jeoloji bilgisi sözlü sınav müfredatı :

Jeolojik formasyonlar, özellikleri ve oluşumları; kayaların tanınması; formasyon yapısının galeri ve tünel inşasıyla olan ilişkileri; yeraltı suyunun oluşumu ve hareketi.

2.5. Belgelerin tescili :

DSİ. Bölge Müdürlüklerince verilen belgelerin, DSİ. Yeraltıları Dairesine gönderilen suretleri ve ekleri, anılan Daire Başkanlığında «Dökümanların tasnifi ve tescili ile ilgili talimat» gereğince tescil edilerek saklanır.

2.6. Belgelerin ve işlemlerin kontrolü :

Belge sahipleri; DSİ. Yeraltıları Dairesi Başkanlığına veya DSİ. Müdürlüklerince verilmiş olan «Belge kontrol yetki kartlarına» sahip yetkililerin, kanunlara uygun şekilde yapacakları kontrollarda, belgelerini göstermek ve yapılan işler hakkında her türlü bilgiyi vermekle sorumludurlar. Belge kontrol yetki kartlarının, fotoğraflı ve ilgili makam tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yeterlik belgesi almış bulunan kişiler, kanunlara, tüzüğe ve yönetmelığe uygun olarak iş yapmak, kayıtları doğru tutmak, formları eksiksiz ve doğru olarak doldurmak zorunluğunda olup, bunlara uymayanlara DSİ. ce 1 inci defasında ihtar verilir; 2 nci defasında 6 ay müddetle yeterlik belgeleri geri alınır; 3 üncü defasında ise, yeterlik belgeleri iptal edilir.

2.7. Formlar :

Yeraltı suyu ile ilgili işlerde kullanılacak form örnekleri sıra ile gelecek sayfalardadır.

2.7.1. YERALTISUYU ARAMA BELGESİ İSTEME FORMU

Form No : 2.7.1.
Belge Tipi :

DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

1. Arazi Sahibi
2. Arazinin
 - a) İli
 - b) İlçesi
 - c) Bucağı
 - d) Köy veya Mh.
 - e) Yüzölçümü
 - f) Kuyu yeri tarifi
3. Teknik Elemanın (Teknik Sorumlu)
 - a) Adı Soyadı İmzası
 - b) Mesleği
 - c) Diploma - Oda Sicil No :
 - d) Adresi
4. Sondör, Kuyucu, Galerinin :
 - a) Adı Soyadı İmzası
 - b) Yeterlik Belge dahi tarihi ve No :
 - c) Adresi :
5. Kuyunun
 - a) Tipi :
 - b) Delme usulü :
 - c) Adedi :
6. Galerinin
 - a) Kesiti
 - b) Açma usulü
 - c) Adedi :
7. Talep edilen su miktarı Ton/gün Ton/yıl

Yukarıda belirtilen ve ilişik haritada sınırları gösterilen arazimde adet açtırmak suretiyle ve içinde kullanmak amacıyla yeraltısuyu aramak istiyorum, 167 sayılı Yeraltısuları Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca tarafıma bir arama belgesi verilmesini rica ederim/...../19

- Eki : 1) 3 takım raporu ve ekleri
2) 3 adet kroki
3) adet kuyu projesi

2.7.2. YERALTISUYU ARAMA BELGESİ FORMU

Form : 2.7.2.
Belge No :
Belge Tarihi :
Belge Tipi :

T. C.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
YERALTISUYU ARAMA BELGESİ

1. Arazi Sahibi
2. Teknik Sorumlu
3. Sondör, Kuyucu, Galerici
4. Arama Yapılacak Arazinin
 - a) İli
 - b) İlçesi
 - c) Bucağı
 - d) Mh. veya köyü
 - e) Yüzölçümü
 - f) Kuyu yeri tarifi
5. Kuyunun
 - a) Tipi :
 - b) Delme usulü :
 - c) DSİ. No. su
6. Galerinin
 - a) Kesiti :
 - b) Açma usulü :
7. Talep edilen su miktarı Ton/gün Ton/yıl

Tarihli dilekçe ile usulüne uygun olarak yapılan müracaat incelemerek, yukarıda yüzölçümü ve yeri belirtilen alan içerisinde ve yukarıda belirtilen kişilerce yeraltısuyu aramak amacıyla ekli ve onaylı projesine uygun bir adet inşasına sakınca görülmediğinden, 167 sayılı Yeraltısuları Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca bir yıl süreli olarak bu arama belgesi verilmiştir.

Eki : 1 adet onaylı proje

DSİ. Bölge Md.

2.7.3. YERALTISUYU KULLANMA BELGESİ İSTEME FORMU
Form : 2.7.3.

DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

1. Arazi Sahibi :
2. Kuyu/Galeri Yeri
 - İli :
 - İlçesi :
 - Bucağı :
 - Mahallesi veya köyü :
 - Kuyunun DSİ. No. su :
3. Kuyu/Galeri Verimi
 - Pompaçla : It/sn.
 - Artezyen : It/sn.
 - Statik seviye : m.
 - Dinamik seviye (Pompaçda) : m.
 - Çekilecek su miktarı : Ton/günde ve Ton/yılda
 - Kullanma amacı :

Yukarıda yeri ve ekli kütüğünde durumu açıklanan ve bulunan suyu kullanmak istiyorum. Bu hususta, 167 sayılı Yeraltısuları Kanununun 10 uncu maddesi gereğince tarafıma bir yeraltısuyu kullanma belgesi verilmesini rica ederim.

- Eki : 1 Adet kimyasal analiz raporu
2 Adet kuyu tütüğü
2 Adet pompaç programı

Not : Kuyu kütüğünün biri onaylanarak müracaatçıya geri verilecektir.

Tarih
İmza

2.7.4. YERALTISUYU KULLANMA BELGESİ FORMU
Form No : 2.7.4.

T. C.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
..... Bölge Müdürlüğü

YERALTISUYU KULLANMA BELGESİ

1. Arazi Sahibi :
2. Kuyu/Galeri yeri
 - İli :
 - İlçesi :
 - Bucağı :
 - Mahalle veya köyü :
 - Kuyunun DSİ. No. su :
3. Kuyu/Galeri Verimi
 - Pompaçla : It/sn.
 - Artezyen : It/sn.
 - Statik seviye : m.
 - Dinamik seviye (Pompaçda) : m.
 - Çekilecek su miktarı : Ton/gün Ton/yıl
 - Kullanma amacı :

..... tarihli dilekçe ile yukarıda yeri belirtilen kullanmak istediğini bildiren m müracaatı üzerine yapılan inceleme sonucu, isteğin kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olduğu anlaşıldığından, suyun yalnız amacıyla kullanılması şartıyla bu kullanma belgesi verilmiştir.

- Eki : 1 Adet onaylı kuyu kütüğü
1 Adet pompaç programı

DSİ
BÖLGE MÜDÜRÜ

- 1 — Belge sahibine aittir. Başkasına devredilemez.
- 2 — Kuyu yeri ekli kroki üzerinde gösterilmiştir.
- 3 — Bu belge formda tarif edilen yere ait olup başka yer için kullanılamaz.

4 — Alınacak su formda belirtilenden fazla olamaz.
5 — Artezyen kuyular, yönetmelikte yazıldığı şekilde tecrit edilir. Basınçlı suyun muhafaza borusu dışından, yüzeye çıkarak bataklık yapmasına veya üst tabakadaki yeraltısuyuna karışarak civar kuyulardan dışarı akmasına ve etrafa zarar vermesine meydan verilmez.

6 — Pompaç programı, 3 üncü maddedeki çekilecek su miktarını aşmamak şartıyla, çekimin yılın hangi aylarında veya günün hangi saatlerinde olacağını, kuyu sahibinin isteği ve DSİ. nin müsaadesiyle tespit edilmesidir.

NOT : Yeraltısuyu kullanma belgesinin arka yüzüdür.

2.7.5. ISLAH VE TADİL BELGESİ İSTEME FORMU

DSİ. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
Form No :2.7.5.

1. Arazi Sahibi :
2. Kuyu/Galeri Yeri :
İli :
İlçesi :
Bucağı :
Mahallesi veya köyü :
Kuyunun DSİ. No. su :
3. Kuyu/Galeri Verimi :
Pompaçla : It/sn.
Artezyen : It/sn.
Statik seviye : m.
Dinamik seviye (Pompaçda) : m.
Çekilecek su miktarı : Ton/gün Ton/yıl
Kullanma amacı :
4. Kuyuda yapılacak islah veya tadilat :
5. Islah ve tadil sonucu çekilecek su : Ton/gün Ton/yıl
6. Islah ve tadil işinin teknik sorumlusu :
7. Islah ve tadil işinde çalışacak sondör veya galerici :

Yukarıda yeri ve özellikleri açıklanan kuyuda/galeride, ekli projesinde gösterildiği şekilde islah ve tadil yapmak istiyorum. Bu hususta 167 sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanununun 11 inci madesi gereğince, tarafıma bir islah ve tadil belgesi verilmesini rica ederim.

Eki : 2 Islah ve tadil projesi Tarih ve İmza

- 1 Onaylı kuyu kütüğü
- 1 Adet tadil gerekçe raporu
- 1 Kullanma belgesi

2.7.6. ISLAH VE TADİL BELGESİ FORMU

T. C. Form No : 2.7.6.
DSİ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Belge No :
..... ncı Bölge Müdürlüğü Belge Tarihi :
ISLAH VE TADİL BELGESİ

1. Arazi Sahibi :
2. Kuyu/Galeri Yeri :
İli :
İlçesi :
Bucağı :
Mahallesi veya köyü :
Kuyunun DSİ. No. su :
3. Kuyu/Galeri Verimi : It/sn.
Pompaçla : It/sn.
Artezyen : m.
Statik seviye : m.
Dinamik seviye (Pompaçda) : (Tadilattan sonra) Ton/gün
Çekilecek su miktarı : Ton/yıl
Kullanma amacı :
4. Islah ve tadil işinin teknik sorumlusu :
5. Islah ve tadil işinde çalışacak sondör veya galerici :

..... tarihli dilekçe ile yukarıda tarifli yapılan kuyuyu/kaynağı/galeriyi islah ve tadil etmek istediğini bildiren, yukarıda kimliği yazılı'ın müracaatı üzerine yapılan incelemeler sonunda istek uygun görülerek, kuyunun/kaynağın/galerinin, ilişik onaylı projesine ve Yeraltısuları Tüzük ve Teknik Yönetmelik hükümlerine göre islah ve tadil edilmesi için bu islah ve tadil belgesi verilmiştir.

Eki : 1 Onaylı proje DSİ
1 Onaylı kuyu kütüğü Bölge Müdürü

- 1 — Bu belge sahibine aittir. Başkasına devredilemez.
- 2 — Kuyu (Galeri) ekli kütük üzerinde gösterilmiştir.
- 3 — Bu belge projesindeki konuya mahsustur, başka konu için kullanılamaz.

4 — Kuyudan ancak formda yazılı miktarda su çekilebilir.

NOT : Islah ve tadil belgesinin arka yüzüdür.

2.7.7. SONDÖRLERİN, KUYUCULUK, GALERİ - TÜNELCİLİK YETERLİK BELGESİ İSTEME FORMU

Form No : 2.7.7.
DSİ YERALTISULARI DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

ANKARA

..... Okulundan yılı mezun oldum.
..... yılı kuyu/galeri açma işlerinde olarak çalıştım. Yeraltısından su elde etmek maksadıyla yapmak istiyorum.

167 sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanunun 8 inci madesinde belirtilen işleri yapabilmem için yeterlik belgesi verilmesini rica ederim.

Adı Soyadı : Tarih
Sınava girecebi dal : ve
Değişmeyen adresi : İmza
Şimdiki adresi :

Ekleri :

- 1 — Onaylı nüfus cüzdanı sureti
- 2 — İkametgâh kâğıdı
- 3 — İyihal kâğıdı (Devlet Sektöründe çalışmakta olanlardan istenmez.
- 4 — Adet 4, 5x6 boyunda vesikahık fotoğraf
- 5 — Onaylı diploma sureti
- 6 — Referanslar ve onaylı hizmet belgesi
- 7 — Sağlık Raporu (Devlet Sektöründe çalışmakta olanlardan istenmez.

BÖLÜM II. ETÜDLER

1. PLAN PROJE VE HARİTA HAZIRLANMASI

1.1. Plan ve kroki hazırlanması :

1.1. Plan» :

Etüdlere ilgili plan ve kroki aşağıda belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanır :

Plan ve kroki hazırlanmasında bilimsel esaslara ve resim tekniğine uyulacaktır. Bütün kesit ve detaylarda sayılar açık olarak okunabilir, çizgiler kesin ve net olarak görülebilir durumda olacaktır. Plan ve kroki üzerinde gösterilen bir şeklin boyutu açık olarak görülebilmesi, bir boyutun bulunması için hesap yapmaya lüzum kalmamalıdır.

Paftalar ayrı ayrı numaralanmış ve 21x31 Cm. normunda düzgün bir şekilde katlanmış olacaktır. Onaylanmak üzere DSİ. ye verilen plan ve kroki üzerinde gösterilen bir şeklin boyutu açık olarak görülebilmesi, bir boyutun bulunması için hesap yapmaya lüzum kalmamalıdır. Onaylanmayan plan ve kroki geçerli sayılmazlar ve bunlara uygulama yapılamaz.

1.2. Proje hazırlanması :

Projeler yukarıdaki esaslara uygun olarak hazırlanmış ve normunda katlanmış olarak onaylanmak üzere DSİ. Teşkilatına verilecektir.

Onaylı kati proje ile tatbikata geçildikten sonra, gerek plan ve projelerde, gerekse metraj ve kesitlerde, esaslı herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

Kati projelerde güzergâh ve eksenler 1/5000 veya 1/2000 ölçekli haritalar üzerine çizilecek ve bunlardan kesitler çıkarılacaktır. Kati proje çalışmaları, başta özet olmak üzere bu sahanın raporunda toplanacaktır. Kati raporda inşaat kısımlarının bütün teferruatını ihtiva eden resimler bulunacaktır. Proje hazırlanması ile ilgili hususlarda,

1.2.1. Grup veya tek köy içmesuları ve işletme projelerinin hazırlanmasına ait fenni şartname

1.2.2. Proje esaslarının tespitine ait talimat

1.2.3. DSİ. etüd ve planlama ve proje rehberi

1.2.4. Su kuyuları inşası fenni şartnamesi

1.2.5. Su kuyuları inşasına ait teknik talimatlara uyulacaktır.

1.3. Hidrojeolojik harita hazırlanması :

Bir sahanın hidrojeolojisi ve jeolojisi hakkında bütün bilgileri ihtiva eden haritaya, hidrojeolojik harita denir. Bu haritayı nölçeği 1/25000 veya 1/100000 olabilir.

Hidrojeolojik haritaya işlenecek bilgiler aşağıda gösterilmiştir :

1.3.1. Hidrojeolojik bilgiler :

Alan dahilinde bulunan bütün kaynak, göl, gölet, akarsu, derin ve sığ kuyular, yeraltısuyu seviye değişimlerini gösterir haritalar, yeraltısuyu akımları ve toplama bölgeleri, saha dahilinden geçen eş yağış eğrileri ve aktüferlerin derinlik ve kalınlıkları,

1.3.2. Jeolojik bilgiler :

Etüd sahası dahilinde bulunan jeolojik formasyonların sınırları ile birlikte, hidrolojik karakterlerini açıklayıcı lejandı, senkinal ve antiklinaler, faylar yatımlar ve eğimler,

(DSİ. no verilecek haritaların standart bir hale konulmasını sağlamak üzere hidrojeolojik ve jeolojik bilgiler, standart lejanda uygun olarak gösterilmiştir.)

1.4. Su noktalarının ve tesislerinin haritalara işlenmesi ve koordinat sistemine bağlanması :

Gerek etüdler sırasında tespit edilen mevcut su noktalarını, gerekse yeniden inşa edilecek su tesislerini harita üzerinde işlemler ve numaralamalar açık bir şekilde ve yurdu kapsayan aşağıdaki koordinat ve numaralama sistemi gereğince, yapılacaktır.

1.4.1. 1/25.000 ölçekli haritalarda koordinat sisteminin kullanılması :

1/25.000 ölçekli topoğrafik ve hidrojeolojik haritalarda, yatay ve düşey şeritlerin kesişmesiyle meydana gelen kareler, koordinat sisteminin esasını teşkil etmektedirler. Karelerin her biri 1 Km². lik bir alanı kapsar.

Bu haritalarda, yatay şeritleri meydana getiren çizgiler, meselâ şekil 1 de görülen Kastamonu-E 30-a, 1 paftasında olduğu gibi 37, 38, 39 olarak, güney-kuzey yönünde numaralanmıştır. Düşey şeritleri meydana getiren çizgiler ise, soldan sağa yani batıdan doğuya doğru, yine aynı pafta üzerinde 01, 02, 03, 04 10 şeklinde numaralanmıştır.

Harita üzerinde bir nokta bulunmak istendiği zaman evvela o noktanın içinde bulunduğu kare belirtilir. Meselâ şekil 1 deki A noktasının bulunması için, evvela A noktasının içinde bulunduğu (07-38) karesi tarif edilmelidir. Burada :

07 : küçük paftadaki dikey çizgiyi (Sağındaki veya doğusundaki dikey şeridi temsilen)

38 : küçük paftada ki yatay çizgiyi (Üzerindeki yatay şeridi temsilen) göstermektedir. (07-38) parantezi içerisindeki sayılarla ifade edilen çizgiler, meydana getirdikleri karenin sol alt köşesinde kesilmektedir. Noktayı kapsayan kare, böylece tespit edildikten sonra; noktanın içinde bulunduğu karenin sol alt köşesi esas alınarak, noktanın bu başlangıçtan önce doğuya, müteakiben kuzeye olan uzaklığı, Km. olarak yazılmak suretiyle belirtilir :


Misal : A. noktası :

Kastamonu-E 30-a1 (07.38); 0,350 Km. doğu, 0,500 Km. kuzey

B. noktası :

Kastamonu-E 30-a1 (09-39) 0,250 Km. doğu, 0,375 Km. kuzey

1.4.2. 1/100.000 ve 1/200.000 ölçekli haritalar :

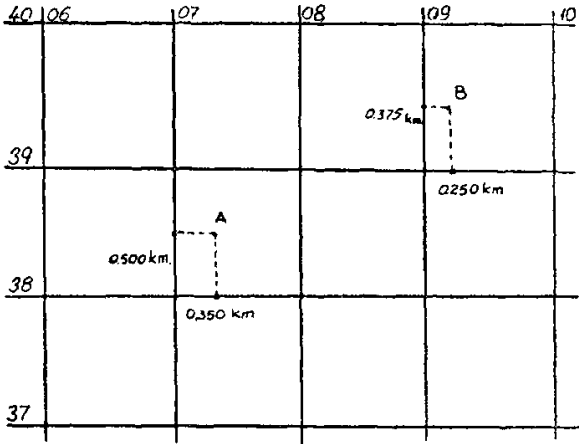

Şekil-1 Kastamonu E 30.- a1 Paftası
ölçek: 1:25.000

1/100.000 ve 1/200.000 ölçekli haritalarda aynı koordinat sistemi kullanılmaktadır. Bir noktayı kapsayan kare, üzerindeki bulunduğu yatay ve düşey şeritlerin evvela düşey sonra yatay olanın numarası yazılarak, kare içerisindeki nokta ise aynen 1/25.000 ölçekli haritalardaki gibi karenin sol köşesi başlangıç kabul edilerek doğuya ve kuzeye olan uzaklıklara Km. olarak yazılarak belirtilir. Meselâ : 77 (83-If) 4,50 Km. doğu 4,00 kuzey olarak yazılan koordinatta :

77 : Haritanın pafta numarası

83 : Paftadaki düşey şeridin numarası

If : Paftadaki yatay şeridin numarasıdır.

1.5. Galeri - Tünel ve kehrizlerin haritalara işlenmesi ve koordinat sistemine bağlanması :

Galeri-Tünel ve Kehrizin ağız noktaları, aynen kuyular gibi haritalara işlenir ve numaralanır. Ancak, bu gibi tesisleri kuyulardan ayırt etmek için bunların özelliklerini haritada ayrı usullerle belirtmek icabeder. Bu özellikler yön ve eğimdir.

Galeri-Tünel ve Kehrizlerin ağız noktaları koordinat sistemine göre haritalara işlendikten sonra, yönleri, aynen jeolojik doğrultuların haritalara işlenmesinde olduğu gibi, kuzeyden doğuya doğru açılarla tespit edilir ve ağız noktasında nitibaren bu yönde takriben 1 Cm. uzun-

lukta bir çizgi çizilerek, bu çizgilerin üst tarafına Galeri-Tünel veya Kehrizin metre olarak uzunluğu, alt tarafına da oran olarak eğimi yazılır.

2. HİDROJEOLOJİK ETÜD YAPILMASI

2.1. Tarif - Amaç ve çeşitleri :

Yeraltısularının araştırılması ile ilgili yapılan etüdlere Hidrojeolojik etüdler denir.


Hidrojeolojik etüdler yapılmış amaçlarına genişliklerine, inceleme metodlarına, sürelerine, kullanılan malzemelerine ve hassasiyet derecelerine göre ikiye ayrılır. Etüdlerin tümünün araştırma metodları, rapor planı ve kontrolü 2.2, 2.3, 2.4 ve 2.5 kısımlarında belirtildiği şekilde olur.

2.1.1. Ön Hidrojeolojik etüdler :

1/100.000 ölçekli topoğrafik haritalar veya sıhhatli krokiler kullanılmak suretiyle yüzey jeolojisi ve mevcut su noktalarına göre yeraltısı durumunu tespit eden, ileriki çalışmalar için program ve tavsiyelerde bulunan etüd şeklidir. Sıhhat derecesi mevcut donelere bağlı olarak çok değişik olabilir. Etüd esnasında donelerin sıhhati kontrol edilir ve bu husus raporda belirtilir.

2.1.2. Detaylı Hidrojeolojik etüdler :

Yeraltısını bakımından işletmeye değer miktarda su bulunan kısımlarda 1/25.000 ölçekli haritalar kullanılmak suretiyle ve yeraltısını bütün karakteristیکleriyle tespit etmek amacıyla yapılan bu etüd, su noktaları hassas bir şekilde haritalara geçirilir, kotlandırılır, seviyeler verimlerden ölçülür, akiferlerin geometrisini tespit amacıyla jeofizik etüdler, icabediyorsa ilâve sondaj kuyular açılır, su verim deneyleri ve su analizleri yapılır.

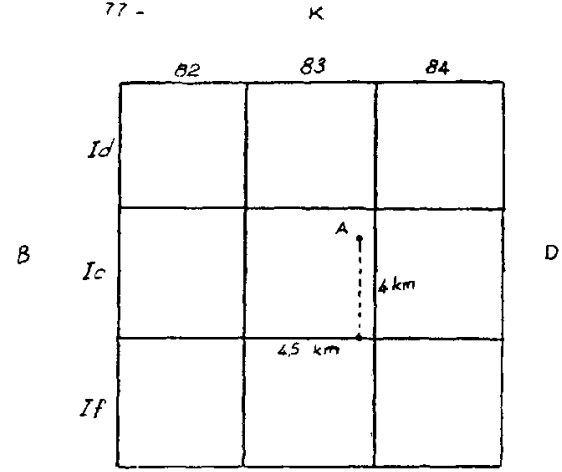

Şekil-2 1/100.000 ölçekli 77 No'lu pafta

Bu etüd, yeraltısını fizibilite etüdünün yeraltısı saynakları kısmını teşkil edecek hassasiyetle olmalıdır.

2.2. Araştırma metodları :

2.2.1. Coğrafya

2.2.1.1. Saha hakkında genel bilgiler : Etüd sahasının yeri, ulaşım imkânlarını, sınıai, ticari, zirai ve iklimle ilgili doneler bu kısımda incelenir.

2.2.1.2. Topoğrafik haritalar :

Yeryüzünün şeklini gösterirler, kuyu yeri verilmesinde jeolojik çalışmalarda ve kesitlerde, kontur haritaları çiziminde, sahanın tanınmasında (Göl, ova, dağ gibi) faydalı olurlar. Etüd yapıldığı zamana kadar olan değişiklikler haritalara işlenirler (Yeni yapılan yol, baraj, kanal v.s.)

2.2.1.3. Morfoloji şekilleri incelenir ve sahanın morfolojik tarifi yapılır.

2.2.1.4. Akarsu, göl, deniz ve bataklıklar :

Akarsuların verimleri, değişimleri, kolları ile göl, bataklık ve denizlerdeki değişimler tetkik edilir.

2.2.2. Jeoloji

2.2.2.1. Jeolojik haritalar :

Yeraltısını taşıyan formasyonların yayılımını, dalımını, beslenme alanlarını, akifer kalınlık ve derinliklerini göstermeleri yönünden etüd sırasında yeniden tanzim edilirler.

2.2.2.2. İzopak haritaları

Akiferlerin kalın olan kısımlarını tayinde faydalı olurlar ve yayılımlarını gösterirler. Yapılacak detaylı etüdlere düzenlenmesi gereklidir. Birden fazla akifer bulunduğu takdirde, geniş çapta yeraltısını alınacak akiferler için tanzim edilirler.

2.2.2.3. Yapı kontur haritaları :

İstenen tabakaların yeraltında bulunmalarını gösteren haritalardır. Genellikle serbest akiferlerin taban, basınçlı akiferlerin ise tavan kontur haritalarının düzenlenmesi uygun olur.

2.2.2.4. Jeolojik kesitler :

Formasyonların birbirleri ile ilişkilerini belirli doğrular boyunca incelemeye imkân verirler. Etüd alanını değişik yönlerde kesen en az 4 adet kesitin düzenlenmesi uygun olur.

2.2.2.5. Fotojeoloji :

Kısa zamanda daha fazla ve sıhhatli jeolojik yorum yapmağa yararlar. Fotoğrafi bulunan sahalarda çalışılması iyi sonuçlar sağlar.

2.2.2.6. Yapısal jeoloji :

Fay, kıvrımlar, kırık gibi yapısal jeolojinin etkilerini gösterirler. Jeolojik haritalarda gösterilebileceği gibi ayrı haritada düzenlenebilir.

2.2.3. Jeofizik etüdüler :

Tabakaların devamının tespitinde, yapının aydınlatılmasında faydalı olur. Yapı kontur haritaları ile izopak haritalarının çiriminde ekonomi sağlar.

Bu bakımdan her detaylı etüdüler ve işletme alanında yapılması uygun olur.

2.2.4. Araştırma sondajları :

Yapılan etüdüler sonunda istenen mahaldeki litolojik ve hidrojeolojik doneleri elde etmek için kesin değer alınacak metoddur. Su verim deneylerine imkân verecek şekilde yapılır. Sahadaki her akiferi ve formasyonu deneyecek miktarda yapılmalıdır.

2.2.5. Hidrojeoloji :

Formasyonların ve jeolojik yapının yeraltısuyu ile ilişkilerini araştırmak amacıyla incelenir.

2.2.5.1. Formasyonların akifer olabileme yetenekleri (Porozite, Permeabilite) beslenme ve boğalma sahaları her formasyon için tespit edilmelidir.

2.2.5.2. Su noktalarının tespiti :

Göl, bataklık, akarsu, kaynak ve kuyuların tespiti : Bir etüdü en önemli kısmını teşkil eder ve şu şekillerde incelenir. 2.2.5.2.1. Göl, bataklık ve akarsular için : Yeraltısuyu ile ilişkilerinin ve yeraltısuyu boğalım veya beslenmesinin tespiti.

2.2.5.2.2. Kaynaklar :

Lokasyonu, tipi, kotu, hangi formasyondan çıktığı, verimi, ısısı, debi değişimleri, kalitesi ve kullanılma amaçları.

2.2.5.2.3. Kuyuların iki kısmında incelenmesi gerekir :

2.2.5.2.3.1. Adi kuyular

Lokasyon tarifi, kotu, derinliği üzerinde bulunduğu ve açıldığı formasyonlar ile litolojileri, statik seviye, kullanılan miktar, kullanılma gayesi, ısısı, varsa pompa verimi ve düşümü, seviye değişimleri ve kalitesi.

2.2.5.2.3.2. Derin (Sondaj) kuyuları :

Lokasyon tarifi, kütüğü, statik seviye, verim, düşüm, seviye değişimleri, ısı, kalite, kullanma amacı, yıllık alınan su miktarı, teğhizi kotu, tulumbalı olup olmadığı, litolojisinin izahı, varsa jeofizik kuyu loğu.

2.2.5.3. Kontur haritaları

2.2.5.3.1. Serbest akifer için : Su tablası eğrileri çizilir.

2.2.5.3.2. Basınçlı akifer için : Eş basınç eğrileri çizilir, basınçlı akifer birden fazla ise kullanılması düşüncülen akifer için düzenlenir.

2.2.6. Su kimyası :

Bir etüdüde suyun kalitesinin etraflıca incelenmesi gerekir. Talimatlar gereğince su numuneleri alınır, analiz ettirilir ve sonuçları rapor kısmında incelendiği gibi, rapor ekleri kısmında da düzenlenen harita ve diyagramlarda gösterilir.

2.3. Sonuç ve rapor planı :

Yukarı kısımlarda izah edilen çalışmalar ve elde edilen doneler bir araya getirilerek kıymetlendirilir, haritaları, kesitleri ve raporu hazırlanır. Bir hidrojeolojik etüdü raporu genel olarak şu kısımları ve ekleri kapsamalıdır :

ÖZET :

2.3.1. Amaç

2.3.2. Giriş

2.3.2.1. Önceki çalışmalar

2.3.2.2. Çalışma metodları

2.3.3. Coğrafya

2.3.3.1. Etüdü sahasının yeri ve yüzölçümü

2.3.3.2. İklim

2.3.3.3. Ekonomik gelişme

2.3.4. Jeoloji

2.3.4.1. Jeolojik formasyonlar

2.3.4.1. Tortul kayalar

2.3.4.1.2. Mağmatik kayalar

2.3.4.1.2. Matamorfik kayalar

2.3.4.2. Teknotik ve Paleocoğrafya

2.3.4.3. Yeraltı jeolojisi

2.3.4.4. Yeraltısuyu taşıyan formasyonlar (Yayılm, derinlik ve kahnhıkları)

2.3.5. Hidrojeoloji

2.3.5.1. Su noktaları

2.3.5.1.1. Akarsular

2.3.5.1.2. Kaynaklar

2.3.5.1.3. Sığ kuyular

2.3.5.1.4. Sondaj kuyuları

2.3.5.2. Yeraltısuyu taşıyan tabakaların hidrolojik özellikleri

2.3.5.4. Yeraltısuyu bilançosu

2.3.5.5. Yıllık emniyetli verim

2.3.5.6. Yeraltısuyu işletmesinde elverişli olanlar

2.3.6. Su kimyası

2.3.7. Tavsiyeler

2.3.8. Bibliografya

2.4. Rapor ekleri :

2.4.1. Lokasyon ve indeks haritası

2.4.2. Coğrafya haritası (Küçük ölçekli olabilir)

2.4.3. Hidrojeoloji haritası (Litoloji haritası) jeoloji ve hidrolojii bir arada gösterir esas haritadır. Ön etüdüde kroki olabilir.

2.4.4. Hidrojeoloji ile ilgili 1) (Su kotu ve statik seviye haritası) eş basınç haritası

2) Akifer tavan ve taban yapı kontur haritaları, izopak haritası

2.4.5. Jeolojik kesitler

2.4.6. Su kalitesi haritası

2.4.7. Su seviyesi değişimleri

2.4.8. Ele analizleri

2.4.9. Su verim deneyi değerlendirme grafikleri.

Not : Ön etüdüde detayla ilgili ekler verilmez sıhhatli bir kroki yeterli olabilir.

2.5. Raporun kontrolü :

Raporların kontrolü «Planlama kademesinde yapılan hidrolojik etüdü raporlarının hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar ile tatbiki hakkında talimat» uyarınca DSİ. Yeraltısuları Dairesinin ilgili elemanları tarafından yapılır.

BÖLÜM III. KUYU YAPIMI

1. KUYU YERLERİ

1.1. Kuyu yeri seçimi :

1.1.1. Kuyu yeri hiç bir zaman, sel sularının erişebileceği veya sath sularının toplanabileceği yer, çukur, dere ve toplanma hattı içerisinde seçilmemelidir.

1.1.2. Göl, akarsu ve sel yatakları kenarında kuyu açılmasına zorunluluk bulunduğu takdirde, kuyu yerinin kotu, göl, akarsu ve sel yatağı en yüksek kotundan en az 60 cm. daha yüksek olacaktır.

1.1.3. Sath sularının kuyuya akmasını veya gerek bu suların gerekse kuyudan çıkan suların, kuyu civarında birikerek bataklık meydana getirmesini önlemek amacıyla, kuyu yeri, kabilsse, arazinin yüksek bir noktasında seçilmeli, veya kuyu etrafında 15 m. lik bir çap dahilinde kalan zemin yüzeyi iyice tesviye edilerek gerekli drenaj tedbirleri alınmalıdır.

1.1.4. Sahil bölgelerde kuyu açılmasına lüzum görüldüğü takdirde ; kuyu yerinin formasyonun jeolojik durumu gözönünde bulundurularak, deniz suyunun kuyu suyuna karışmasına imkân vermeyecek kadar sahilden uzakta seçilmesi lazımdır.

1.1.5. Kuyu yeri hiç bir zaman mevcut bir kuyunun tesir sahası içinde seçilmemelidir.

1.1.6. Kuyu yeri, yeraltı elektrik kablosu, mesken, lağım mecaları, septik çukur, mezar, anbar ve ağıl gibi yerlere yakın olmaya caktır.

Kuyu yerinin bu gibi mahallerden en az uzaklığı aşağıda gösterilmiştir :

Sel yatakları	15 metre
Lağım mecrası septik çukur, mezarlık v. s.	60 metre
Meskenler, anbar ahır v. s.	30 metre
Yeraltı elektrik kablosu	50 metre
Hava yüksek gerilim hattı	100 metre

1.2. Kuyu yerinin işaretlenmesi :

Kuyu yerinin haritalara işaretlenmesi II. Bölümde açıklanan koordinat sistemlerinde belirtildiği şekilde yapılır. Haritada işaretli kuyu yerinin araziye uygulanmasında çok dikkatli davranılarak yanlışlıklara meydan vermemelidir. Bunun için, gerekli ölçümler yapıldıktan sonra kuyu yeri bir kazıkla işaretlenmeli ve sondaj işlemine tam bu nokta üzerinde başlanmalıdır.

2. SU KUYULARININ ÇEŞİTLERİ

Sondaj makinası yardımı ile inşa edilen su kuyuları gerek açılış, gerekse kullanılma yönünden çok çeşitlidir. Ancak, bütün çeşitleri

«Araştırma Kuyuları» ve «Üretim veya İşletme Kuyuları» olarak iki cins veya grupta toplamak mümkündür. Bu iki cins kuyu Yeraltısu Kanununda ayrı ayrı tarif edilmiştir.

2.1. Araştırma Kuyuları :

Yeraltısu hakkındaki kanunun 2 nci maddesinde, Araştırma Kuyuları «Yeraltısu hakkında bilgi edinmek üzere açılan kuyular» şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanıma göre, aynı kanunun 3 üncü maddesinde sözü edilen, «İlan edilmiş yeraltısu işletme alanları dışında açılacak her türlü kuyu» araştırma kuyusu niteliğindedir.

2.2. Üretim (İşletme) Kuyuları :

D. S. İ. tarafından sınır ve karakteristikleri belirtilerek; 167 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre ilan edilmiş olan işletme sahalarında, aynı kanunun 8 inci madde hükmüne göre, belge alınarak açılacak kuyularla, ilan edilmemiş sahalarda araştırma amacı ile açılarak su bulunduktan sonra 167 sayılı Kanunun 2 nci maddesindeki tanıma göre istifadeye sunulan kuyulara, «İşletme veya Üretim Kuyusu» denir.

Doğrudan doğruya işletme kuyusu olarak açılacak kuyular için, önceden arama belgesi alınarak, kuyu inşasına geçilebilir. Ancak 167 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre, ilan edilmiş işletme sahalarındaki kuyuların yerleri, adeleri, derinlikleri ve diğer nitelikleri saptanmış olduğundan, bu hususlar arama belgesine kaydedilmiş bulunmalıdır. İşletme sahalarında açılan işletme kuyularından çekilebilecek su miktarı 167 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince ilan edilmiş olduğundan bu hususunda kullanma belgesine kaydedilmiş bulunması gerekir.

3. SONDAJ İŞLEM VE METODLARI

Yeraltısu, maden ve petrol gibi yeraltı zenginlikleri ile malzeme ve drenaj konularının etüd edilmesi amacıyla mekanik araçlarla, yeraltına, düşey veya belirli eğimde delik açılmasına, sondaj denir. Sondaj işlemleri genel olarak, 3 ayrı sistemde yapılır.

3.1. Dönmeli (Rotari) sondaj sistemi :

Kesici uçları olan bir matkabın dönmesi sonucu zeminin kesilmesi, kırılması ve öğütülmesi, bu kesintilerin yüzeye çıkarılması ve bu şekilde meydana gelen boşluk içerisinde ilerleyerek arz kabuğunun delinmesi sistemine dönerli (Veya rotari) sondaj sistemi bu sistemden uygulanmasında kullanılan makinalara ise dönerli (Veya rotari) tip sondaj makinaları denir. Matkabı döndüren bir motor, matkap ile motoru birleştiren bir boru sistemi, matkabın kestiği parçaları yer yüzüne çıkaran bir sıvı veya hava ortamı ile bu sıvı veya havanın dolaşımını (Sirkülasyonunu) sağlayan bir pompa veya kompresör, dönerli (Rotari) tip sondaj makinasının temel parçalarını teşkil eder. Buna bağlı olarak, dönerli (Rotari) tip sondaj makinaları kırıntı ve kesintileri yüzeye çıkaran maddenin cinsi ve yönü itibarıyla 3 e ayrılırlar.

3.1.1. Düz dolaşimli (Sirkülasyonlu) dönerli (rotari) tip sondaj makinaları :

Bu tip makinalarda, dolaşım sıvısı olarak sondaj çamuru veya su kullanılır. Pistonlu bir pompa vasıtasıyla havuzlardan alınan sıvı, sondaj dizisi adı verilen çeşitli boruların içinden geçerek, matkabın deliklerinden süratle fıçkırmak suretiyle kuyu civarı ile sondaj dizisi arasındaki boşluktan yükselir ve yüzeye çıktıktan sonra, kanallar vasıtasıyla tekrar havuza döner. Sondaj sıvısının bu şekil ve yöndeki hareket sistemine, düz dolaşım ; bu şekilde ve yönde sıvı dolaşım ile çalışan sondaj makinalarında düz dolaşimli döner tip sondaj makinaları ismi verilir.

NOT : Daha fazla ilgi için : D. S. İ. Yeraltısu Dairesi SF - 101,

SF - 107, SF - 108 No. lu talimatına bakınız.

3.1.2. Ters dolaşimli Sirkülasyonlu dönerli (Rotari) tip sondaj makinaları :

Bu tip makinalarda, sondaj sıvısı olarak genellikle su kullanılır. Havuzdaki su, yer çekimi ve kanallar vasıtasıyla kuyu ağzına gelerek, sondaj dizisiyle delik cidarı arasından aşağıya kadar iner ve bütün bu boşluğu doldurduktan sonra matkap deliklerinden girerek ve dengelemek delme takımının içerisinde yükselir. Diziye bağlanmış olan bir santrifüj tulumba bu sıvıyı emerek boşaltma hortumu vasıtasıyla tekrar havuza boşaltır.

Ters dolaşım sisteminin uygulanmasını mümkün kılan makinalar, fazla derin olmayan fakat geniş çaplı kuyular açma işlerinde kullanılır.

NOT : Daha fazla bilgi için D. S. İ. Yeraltısu Dairesi SF - 109 No lu talimatına bakınız.

3.1.3. Hava dolaşimli dönerli (Rotari) tip sondaj makinaları :

Dolaşım sıvısı yerine hava, pompa yerine kompresör kullanan bu tip makinalar ; genel olarak dolaşım, istendiğinde hava, istendiğinde çamurla yapabilecek şekilde imal edilirler. Rutubetsiz, çatlaklı ve bilhassa sıvı ile dolaşım temin edilemeyen kalker formasyonlarda, bu makinalar kullanılırlar.

NOT : Daha fazla bilgi için D. S. İ. Yeraltısu Dairesi SF - 107 No. lu talimatına bakınız.

3.2. Darbeli sondaj sistemi :

Tek, 2, 3 veya 4 kanatlı ağır bir baltanın yukarı aşağı hareketi formasyonu dövmek suretiyle, onu kesmesi, parçalaması ve uflanması sonucu delme veyahut ilerleme temin etme sistemine «Darbeli sondaj sistemi» denir. Darbeli sondaj sistemi, balta ile sondaj makinası arasındaki bağlantının cinsine göre, ikiye ayrılır.

3.2.1. Çubuklu darbeli sistem :

Bu sistemde, balta ile makina arasındaki bağlantı, borular (Veya dolu çubuklar) ile temin edilir. Bu sebeple bu sisteme «Çubuklu Darbeli Sistem» adı verilir. Borular birbirlerine dişli kısımlar vasıtasıyla eklenir. Makinanın üzerinde bulunan bir eksantrik sayesinde takım yukarı kalkar ve muayyen bir yüksekliğe eriştikten sonra ani olarak düşer. Baltanın her aşağı inişinde, kuyunun dibinde aynı keskin hat üzerinde düşmemesi için, çubuklar elle veya otomatik bir düzen vasıtasıyla devamlı surette döndürülür. Baltanın düşmesi sonucu meydana gelen darbenin etkisiyle formasyon parçalanır ve uflanır. Yukarıdan dökülen az miktardaki su ile formasyon kesintileri bulamaç haline gelir. Belirli bir ilerlemeden sonra, sondaj dizisi sökülerek dışarı çıkarılır. Kuyu içerisine bir tel halat ucuna bağlı ve dibi klapeli bir kova indirilerek kuyunun dibi temizlenir. Şayet, formasyonda yıkıntı oluyorsa, kuyu cidarının göçmesini önlemek üzere, kuyu içerisine geçici muhafaza borusu indirilir ve sondaja bunun içerisinden devam edilir.

3.2.2. Halatlı Darbeli Sistem :

Bu sistemin çubuklu darbeli sistemden farkı, balta ile makina arasındaki bağlantının çubuk yerine çelik halat ile temin edilmesidir. Halatlı darbeli sistemde kullanılan halatlar, genellikle kendir özlü ve sol sarımlı çelik halatlardır. Halat gerildiği zaman, uçundaki baltanın kendiliğinden bir miktar dönmesi baltanın ayrıca elle veya mekanik bir tertiple döndürülmesine lüzum bırakmaz. Diğer işlemler çubuklu sistemdekine aynıdır.

3.3. Hafif Araç Sondajı :

Hafif araç sondajı prensip olarak dönmeli veya darbeli sistemlerin klasik sondaj makinasına ihtiyaç göstermeyen basit uygulamalarıdır. Güç kaynağı olarak, genellikle motor kullanılmaz veya 15 beygiri geçmeyen çok küçük güçlü motorlar kullanılır. Vinç tertibatı caraskaldan ibarettir.

Darbelerle boru çakarak, el burgusu kullanılarak, basınçlı suyu delice güç olarak kullanarak yapılan sondajlar hafif araç sondajlarıdır.

Bu sondajlarla en fazla 50 m. derinliğinde ve 10 cm. çapında kuyu inşa edilebilir. Hafif araç sondajlık yeterlik belgesi olan sondörler sadece bu tip araçlarla ve yukarıdaki şartlarla çalışabilirler.

4 -- NUMUNE ALMA

4.1. Kırıntı (Sediman) Numune :

Gerek araştırma, gerek işletme gayesiyle açılan kuyularda, geçilen tabakalardan, materyalin, fiziksel, kimyasal, hidrolik ve jeolojik özelliklerinin tayininde kullanılmak üzere, numuneler alınacaktır. Bu numuneler, kuyularda her metrede ve her formasyon değişiminde alınacaktır. Düz dolaşimli dönmeli sondaj sistemiyle açılan kuyularda, dolaşım sıvısı ile birlikte yüzeye çıkan numuneler, kuyu ağzından ; ters dolaşimli sistemde ise, boşaltma hortumunun ucundan alınacaktır. Bu numuneler, sondaj sıvısı ile karışmış olarak çıktığından, yanlışlığa mahal vermemek üzere, bunların hem yıkanmış hemde yıkanmamış halde muhafaza edilmesi lazımdır.

Numuneler, dolaşım sıvısının, yüzeye ilk çıktığı yerde, sıvıyı delik çapı 1 mm. den daha küçük bir tel süzgeçle süzmek suretiyle, alınacaktır. Tel süzgecin içinde kalan numunenin takriben 1/2 kilogram olması lazımdır. Süzgeçle alınan numuneler, her bir gözü 10X10X10 cm. olan ve bir sırada 10 gözlü ve yanyana dört sıradan müteşekkil, standart numune sandıklarına konacaktır. Her numunenin bir kısmı, alındığı metreyi gösteren gözün köşeden köşeye bölünmüş bir yarısına alındığı gibi yıkanmadan, diğer kısmında, süzgeci su ile dolu bir ko-

va içerisinde yüzdürmek suretiyle, yıkandıktan sonra, gözün diğer yarısına konacaktır. Şayet dolaşım sıvısı temiz su ise, alınan numuneyi yıkamaya lüzum yoktur.

Havali dönerli sistemde ise ; kuyu ağzına, kuyudan hava basıncıyla gelen tozların etrafa yayılmasını önlemek üzere, bir bez hortum ile bir dirsek monte edilerek, numune bu dirseğin ucundan alınacaktır. Havali sistemde, kuyu gekici kullanılıyorsa, yüzeye daha iri parçalar geleceğinden, bunlar toplanarak sandığın gözlerine konacaktır.

Darbeli sistemde numuneler, beyler kovası ile alınır. Yüzeye çıkartılan numune, doğrudan doğruya beylerin indirildiği derinliğe tekbül eden numunedir ve yıkınmasına lüzum yoktur.

Yukarıda açıklandığı şeklide alınacak bütün numuneler, bir teknik eleman tarafından tetkik edilerek, bunlardan aynı formasyondan alındıklarına kanaat getirilenlerin bir başından ; bir ortasından ve bir de sonundan olmak üzere üç tanesi alı konulacak, diğer kısımları atılacaktır. Bütün formasyonlardan alınan numuneler standart numune torbalarına konacaktır. Standart numune torbası, 20X20 cm. ebadında olup, dibinde torbaya sıkıca dikili bir kağıt etiket bulunan ve ağza büzülebilen, sık dokuma bezden olacaktır. Her numuneye ait bilgiler torbaya dikilmiş olan ve aşağıda örneği görülen etiketin üzerine, doğru ve eksiksiz olarak yazılacaktır.

Numune Torbası Etiketi

Kuyu No. :
Koordinatı :
Numune alış tarihi :
Derinlikler :
Numuneyi alan :
Numunenin cinsi :
Düşünceler :

Numune No :
Sondaj yeri Tamamı :

Bu şekilde torbalanmış numuneler, standart numune sevk sandıklarına yerleştirilerek inşaat tamamlandıktan sonra, yol ve posta masrafı DSİ ye ait olmak üzere, en yakın DSİ. ünitesine teslim edilecektir. Sandıkların kapalı alt yüzüne aşağıda örneği görülen etiket yapıştırılacaktır.

Numune Sandığı Etiketi

İli :
Mahalli :
Kazi cinsi :
..... Metreden metreye
Numune torbası adedi :
Sandık No. su :

4.2. Karot Numune :

Kuyularda, döner karot alıcılarla, karot numune alınabilir. Karot alıcılar ; teklî, ikilî, üçlü veya tel nalatlı tiplerde olup, zeminin cinsine göre değişik tipler kullanılır. Karotlar, zeminden silindir şeklinde kesilerek alınan numunelerdir. Lu şekilde alınmış numune, formasyonun cinsini ve derinliği hassas, et ve yakınlıkla tayine yarar. Zeminden tam hassas ve örsienmemiş numune almak icap ettiği zaman Den-nison tipi veya üçlü karotiyer kullanılır. Bunlar, iç içe 3 tüpten müteşekkil olduğu için, dolaşım sıvısı formasyona hiç temas etmediğinden numune bozulmadan ve bir dış tesire uğramaksızın alınmış olur.

Alınan karotlar maksada göre sandıklanacaktır. Eğer maksat, zeminin her türlü kimyasal özelliklerinin tayini ise, karotlar, kendi dış çaplarına tekabül eden bir iç çapa sahip çinko silindirler içine konacaktır ve rutubetinin kaçmaması için alttan ve üstten, parafinlenecektir. Çinko kabın üstüne, numunenin alt ve üst tarafı işaretlenecek, alındığı derinlik ile numune torbaları etiketlerinde istenen diğer bilgiler açık ve eksiksiz olarak yazılacaktır.

Eğer amaç sadece jeolojik özellikleri ve çatlak v.s. durumunun tespit etmek ise, o zaman karot, alındığı şekilde özel sandıklara yerleştirilerek en yakın D. S. İ. Ünitesine teslim edilecektir. Karot sandıkları karot genişliğinde, 4 sıradan müteşekkil olup her biri sıranın boyu, içten içe 1 m. dir. Sandığın kapağına, kuyunun yeri, İli, İlçesi ve kuyu sicil numarası (Veya Belge No. su) yazılacaktır.

5 - TEÇHİZ VE TECRİD İŞLEMLERİ

Sondaj makinası ile delinen kuyuya ; kuyunun açılmış olduğu formasyonların arzu edileninden su elde etmek, arzu edilmeyenleri ka-

patmak ve kuyuyu sağlam tutmak gayeleri ile çeşitli borular indirmek, çimento enjeksiyonu yapmak, beton dökmek gibi işlemlerin tümüne teçhiz ve tecrid işlemleri denir. Kuyunun delinmesinden önce ve sonra bazı hesap ve projelere göre yapılacak bu işlemler borulama, filtreleme ve tecrid işlemleri olmak üzere 3 kısma ayrılırlar. Borulama ve filtreleme işlemlerinin her ikisine birden «Teçhiz» denilir. Bir kuyuda yapılan teçhiz, çeşitli deneyler sonucu geri alınacak yani boru ve filtreler geri çekilecekse buna «Geçici Teçhiz» ; devamlı olarak kuyuda kalacaksa «Devamlı Teçhiz» ismi verilir. Teçhiz işlemi, bün-yesinde bir delik açılması halinde, kendini tutamıyarak yıkılan veya göçen bağıantsız ve taneli fo. masyonda yapılır. Bağıantılı ve kül-le halindeki kendini tutabilen, göçmeyen formasyonlarda teçhiz işlemi yapılmasına lüzum yoktur. (Daha fazla bilgi için D. S. İ. Yeraltısu-ları Dairesi SF - 111 ve SF - 113 No. lu talimatlarına bakınız.)

5.1. Borulama :

Kuyuya ilerde indirilecek tulumbayı ve bizzat kuyunun kendisini korumak, filtreler vasıtasıyla kuyuya dolan suyu tulumba emiş noktasına kadar taşımak ; filtrelerin birbirleriyle ve yüzeyle olan bağılantılarını sağlamak için kuyu içersine deliksiz borular indirme işine «Borulama» ismi verilir.

Teçhiz boruları taşıyacakları ağırlığa ve cıvardan gelen formasyon basıncına dayanaklı olacak şekilde paslanmaz çelik, paslanmaz alaşım, çelik çekme çelik döküm, ahşap ve plastik malzemeden imal edilirler. Bağlantıları manşon, flanş, susta, geçme, yapıştırma veya kaynakla sağlanır.

Kuyuya indirilecek borunun çapını, uzunluğunu, cinsini ve bağılantı şeklini ; kuyu projesini yapan mühendis, çekilecek su miktarına, akiferin hidrolik, hidrojeolojik ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak seçer ve hesaplar.

5.2. Filtreleme :

Delinen kuyudan ve geçilmiş formasyonların arzu edilenlerinden ; istenen miktarda suyu, formasyonun yıkılmasına sebep olmadan ve temiz olarak çekmek için kuyu içindeki belli seviyelere delikli borular indirme işlemine «Filtreleme» adı verilir.

Filtreler, genellikle boruların aynı malzemeden imal edilirler. Ancak, bir kısım filtreler doğrudan doğruya filtre olarak imal edilirlerken, bir kısmı evvela boru olarak imal edilir, bilâhare üzerlerine delikler açılarak filtre haline dönüştürülürler.

5.2.1. Filtre çeşitleri :

Filtreler üzerindeki deliklerin yapı ve şekline göre değişik şekil ve isim alırlar.

5.2.1.1. Yarık açıklıklı saç filtreler : Saçtan mamul borulara pres veya bıçakla ; enine veya boyuna dikdörtgen şekilli yarıklar açılmak suretiyle imal edilmişlerdir.

5.2.1.2 Köprü tipi filtreler : Aynı cins borular üzerinde zımba ile pancurlu delikler açmak suretiyle imal edilirler.

5.2.1.3. Plastik filtreler : Doğrudan doğruya delikli veya yarıklı olarak dökülen veya boru olarak imal edildikten sonra bıçakla delik açılan PVC veya muadili suni elyaftan mamul borulardır.

5.2.1.4. Johnson tipi filtreler :

Amerikan patentli, birbirine kaynatılarak sarılmış tellerden meydana gelmiştir.

5.2.1.5. Katlı filtreler : Aralarında elek teli bulunan ve delikleri birbirini karşılayan iççe iki galvaniz borudan yapılmış filtrelerdir.

5.2.2. Filtre özellikleri :

Filtrelerin, kullanılacakları akifere uygun özellikleri bulunmalıdır. Bu özellikler şunlardır :

5.2.2.1. Filtre aralığı : Filtre üzerindeki bir deliğin genişliğidir. mm ile ifade edilir. Kullanılan aralıklar 0,1 mm. ile 5 mm. arasındadır.

5.2.2.2. Filtre açıklığı : Filtre üzerindeki delik alanları toplamının, tüm boru alanına oranıdır. Yüzde ile ifade olunur ve kullanılan açıklıklar % 7-40 arasındadır.

5.2.2.3. Filtre verimi : Bir metre boyundaki filtrenin emniyetli hızla iç kısma sızdırabileceği su miktarı olup, birimi lt/sn/m. dir.

5.2.3. Filtre Hesabı :

Filtrelerin bağıntılı şekli boruların aynıdır. Kuyu projesini yapan mühendis, gerekli hesapları yaptıktan sonra projesinde, filtre cinsini, bağıntı şeklini, filtre aralığını, filtre verimini, filtre açıklığını, filtre boyunu, filtre konulacak seviyeleri ve filtre çapını hesapları ile birlikte göstermekle zorunludur. (Daha fazla bilgi için DSİ. Yeraltısu-ları Dairesi SF-113 No. lu Talimata bakınız)

5.3. Tecrit

Yüzeyledeki kötü kaliteli, pis suların kuyunun içerisine girmesini; bazı tabakalarda bulunan suların başka tabakalardaki sulara karışmasını veya satha çıkmasını önlemek gayeleriyle, karışma ve kirlenme yollarının boru, beton, kalın kil veya çimento şerbetiyle kapatılmasına, «Tecrit» demir.

5.3.1. Ayrı akifelerin tecridi :

Aynı kuyuda, statik basıncı yüksek olan iyi kaliteli su tabakalarındaki suların statik basıncı alçak olan su tabakalarına kaçmasını; veya kötü kaliteli suların iyi kaliteli sulara karışarak, bunları bozmasını önlemek maksadıyla, statik basıncı alçak olan tabakalarla, kötü kaliteli su tabakaları, mutlaka tecrit edilmelidir. Bu tip tabakaların tecridi, ya sondaj işlemi sırasında veya kuyunun tamamlanmasından sonra yapılır. Tecrit, ya boru indirilerek, boru dışından kil, beton veya çimento şerbeti basmak suretiyle, veya boru indirilmeden çimento şerbeti basmak suretiyle tamamlanır.

5.3.2. Artezyen suların yüzeye sızmasına karşı tecrit :

Yüksek basınçlı artezyenlerde, teçhizden sonra, hatta kuyu yapımından 1-2 yıl sonra yüzeye sızmalar görülebilir. Bunu önlemek için bu tip kuyularda, iki türlü tecrit yapılır.

5.3.2.1. Kuyuda yüksek basınçlı bir artezyen tabakanın varlığı ve derinliği bilinmiyorsa, artezyen tabakaya girmeden sondaj durdurulur. Kuyuya boru indirildikten sonra pompa ile çimento şerbeti basılmak ve boru ile kuyu cidarı arasındaki boşluk, tamamiyle çimento şerbeti ile doldurulmak suretiyle tecrit edilir. Donma süresi sonunda, sondaja borunun içinden devam edilir. (Teleskopik teçhiz)

5.3.2.2. Sondaj esasında, bilgi eksikliği dolayısıyla, evvelden bilinmesine imkân olmayan bir artezyenle karşılaşılırsa, bu artezyen tabakasını sızdırmaz hale koymak için, iki türlü tecrit yapılır. Sondaj derhal durdurularak kuyuya boru indirilir, çimento şerbeti basılarak, kuyu cidarı ile boru arasındaki boşluk doldurulur. Şerbetin donmasını müteakip, boru içinden sondaja devam edilir. Diğer şekil sondaja devam edilerek, kuyunun tamamlanmasıdır. Boru ve filtreler indirilir. Çakılama yapılır, çakıl seviyesi artezyen tabakasının biraz üstüne gelince çakılama durdurulur, çakılın üstü takriben 1 M. kalınlıkta kil ile doldurulur ve üst tarafı kuyu ağzına kadar betonlanır. Burada kullanılan beton, sadece, kum çimento ve su karışımından meydana gelen akıcı, koyu bir şerbetir. Eğer artezyen akmaya başlamışsa kuyunun veriminden daha yüksek verimde bir motopomp kullanılarak kuyudaki su seviyesi pompa ile mümkün olduğu kadar düşürüldükten sonra betonlama yapılır. Beton priz yapmadan, motopomp durdurulmamalıdır. Eğer betonlama sırasında herhangi bir akım olmazsa, betonlamadan sonra iyi bir geliştirme yapılmalıdır. Artezyen akımını durdurmak için özgül ağırlığı iyice hesaplanmış barit te kullanılabilir.

5.3.3. Kuyuların sıhhi şartlar dolayısıyla tecridi :

Yeraltısuyu tabiatındaki bulunuşu ile çoğu zaman yerüstüsuyuna oranla bakteriyolojik yönden çok daha emin ve içmeye elverişlidir. Kuyu yapımı sırasında, veya kuyu yapımından sonra yapılan hatalar kuyuların kirlenmesine sebep olur. Bilhassa, yüzeyden itibaren çatlaklı bir formasyon içinde açılmış bulunan kuyularda dışardan kirlenme ihtimali çok fazladır. Kuyular inşa edilirken, bilhassa civara nazaran daha yüksek bir kot'da inşa edilmeli ve gerek teçhiz gerekse kuyu yerinin seçimi konularında belirtilen şartlara uyulmalıdır. Kuyunun satıştan itibaren asgari 10 M. si (Yukarıda belirtilen şartlar ve diğer ihtiyaçlar, daha derin seviyelere kadar betonlamayı icap ettirmiyorsa) mutlaka çimento şerbeti ile doldurularak betonlanmalıdır.

Not : Tecrid işlemlerinde kullanılacak beton karışımları için DSİ Su kuyuları inşasına ait teknik şartname ve birim fiyat cetveline bakınız.

6 — ÇAKILLAMA

6.1. Sondaj makinası ile açıldıktan sonra borulama ve filtreleme işlemlerinden biten kuyuda; kuyu cidarı ile boruların dış yüzeyi arasında kalan boş hacmin belli miktar ve kalitede çakılla doldurulması işlemine «Çakılama» denir. Çakılama kendini tutamayan bağlantısız ve taneli formasyonlarda yapılır.

6.2. Çakılama; kuyu yapımındaki çok önemli kısımlardan bir olup, sağlandığı pek çok yararlar vardır. Bunlar, şöylece sıralanabilir.

6.2.1. Kuyunun yıkılmasını önlemek : Teçhiz çapının, kuyu çapından bir miktar küçük olması zorunlu olduğuna göre, aradaki boşluk herhangi bir şekilde doldurulmaz ise, kuyunun çeşitli yerlerde yıkılması ve göçmesi vuku bulacaktır. Bu yıkılma muhtemelen yukarıdan aşağı doğru olacak ve kuyu ağzının göçmesi ve küçük bir krater halini alması önlen-

miyecektir. Bu durumla karşılaşılmasını için teçhiz dışı ile kuyu cidarı arasının, teçhizi çakılla doldurulması gerekir.

6.2.2. Filtrelerin tıkanmasını önlemek : Kuyu cidarı ile, teçhiz arasındaki boşluğun çakılla doldurulmaması halinde, su taşıyan ve karşılına filtre konulmuş seviyeler, yukarıdan dökülen ve geçirgenliği olmayan malzeme ile dolacak, dolayısıyla filtreler iş göremez hale gelecektir. Çakılama bu hali önleyecek formasyonla filtre arasında geçirgen olan bir ortamı meydana getirir.

6.2.3. Formasyon tanelerini tutmak : Çakılama yapılmıyan hallerde, kuyunun göçmediği ve filtreleri tıkanmadığı biran için kabul edilse bile; şöyle bir sakınca ile karşılaşılacaktır. Su veren taneli tabakadan, pompaj sonucu; zaman zaman kopan küçük parçalar arada süzücü hiç bir ortam olmadığı için doğrudan filtre yüzeyine çarparak, filtre deliklerinden içeri girecek ve kuyudan su ile birlikte kum da pompalanmış olacaktır. Bu durum her ne şekilde kullanılırsa kullanılsın, üretilen su için arzu edilmeyen bir husustur. Kaldı ki bu kum tanecekleri bir zaman sonra gerek tulumbayı, gerekse su tesisatını aşındırıp doldurarak kullanılmaz hale getirecektir. Kum pompalama ile formasyonda meydana gelecek boşluklar yüzünden arazide çökme olmasında söz konusudur. Kuyudaki uygun bir çakılama, formasyondan gelen tanelerin geçmesine müsaade etmeyecek, yukarıda belirtilen sakıncaları önleyecektir.

6.2.4. Daha geçirgen bir ortam hazırlamak : Kuyuya atılan çakılın granülemetrisi, formasyon granülemetri eğrisine paralel fakat bir merteye büyüktür. Taneli bir ortamın geçirgenliği (Permeabilitesi) taneli iriliği ile doğru orantılı olduğundan, filtre etrafında meydana getirilen suni çakıl zarfının geçirgenliği, formasyonun geçirgenliğinden büyük olacaktır. Saniyen, geliştirme ile suni çakıl zarfını teşkil eden taneler kuyudan dışarı doğru, büyükten küçüğe doğru sıralanmış olacaktırlar; zarfın geçirgenliği dışarıdan içeriye doğru gittikçe büyüyecektir. Meydana getirilen bu durum; formasyondan kuyuya doğru olan yeraltısuyu akımını kolaylaştıracak, düzenliyecek ve kayıpları asgariye indirecektir.

6.3. Çakılamanın yukarıda açıklanan yararları sağlayabilmesi için; kuyuya atılan çakılın aşağıdaki özellikleri taşıması şarttır.

6.3.1. Temiz ve yıkanmış olmalı, yabancı madde ihtiva etmemelidir.

6.3.2. Köşeli olmamalıdır. Şekilleri küreye yaklaştığı oranda yararlılığı artacaktır.

6.3.3. Granülemetrisi formasyona ve kullanılan filtrenin aralığına uygun olmalıdır. Şöyleki : Yukarıda 6.2. maddesinde belirtilen hususun gerçekleştirilmesi için; evvelâ formasyondan alınan numunenin elek analizi yapılarak, granülemetre eğrisi tespit olunmalıdır. Kuyuya atılacak çakılın granülemetri eğrisi formasyonunkine kabaca paralel şekilde olmalıdır; şu şartla ki, kuyuya atılan çakılın % 20-40 ı, geliştirme sırasında filtrelerden geçerek yukarıya alınabilecek boyuta, yani filtre aralığından daha küçük olmalıdır. Bunun nedeni, filtreye yakın kısımlardaki ince taneleri pompa ile yukarıya alarak 6.2.4. maddesinde sözü edilen tanelerin büyükten küçüğe sıralanmasını sağlamaktır.

6.4. Çakılama yapılmıyacak haller :

Yukarıda sayılan sakıncaların bulunmadığı tamamen bağlantılı formasyonlar içinde açılmış kuyuların çakılmasında bir yarar olmadığı gibi lüzum da yoktur.

Bazı hallerde, bağlantısız ve taneli formasyonlarda da çakılama yapılamaz. Eğer formasyon satıştan itibaren veya teleskopik borulama tabanından itibaren homojen olarak devam ediyorsa; kuyu ağzının göçmesi için gerekli tedbirler alınmışsa ve kullanılan filtre aralığı formasyonu teşkil eden tanelerin % 60-80 inden daha küçüğe suni çakılama lüzum yoktur. Geliştirme sırasında küçük taneler dışarı atılmak suretiyle filtre etrafında daha iri tanelerden bir zarf meydana getirilerek 6.2.4. maddesinde açıklanan husus da sağlanmış olacaktır. Bu işleme «Tabii Çakılama» ismi verilir. Not : Çakılama konusunda daha fazla bilgi için, DSİ. Yeraltısuları Dairesi SF-111 No. lu talimata bakınız.

7 — YIKAMA :

Dönerli sistemle ve düz dolaşım (Normal sirkülasyon) açılan kuyularda, dolaşım sıvısı bilhassa seçilmiş özelliği dolayısıyla kuyu cidarında bir siva yapar (Keyk). Bu sıvanın sondajın devamı sırasında, kuyunun yıkılmasını önlemek gibi büyük bir görevi vardır. Ancak, sondaj tamamlandıktan ve teçhiz işlemi yapıldıktan sonra; bu sıvanın varlığı avantaj olmaktan çıkar kuyuya olan su akımını durdurduğu için büyük bir sakınca olur. Kuyudan normal verimin alınabilmesi için bu sıvanın ortadan kaldırılması gereklidir. Bunu temin için, sondaj dizisi, ucunda matkap olmaksızın kuyu içindeki muhtelif filtreli seviyelere indirilerek, yukarıdan basınçla su basılır ve kuyu içinden gelen su berraklaşınca kadar basmaya devam edilir. Bu işleme yıkama (Lava) ismi verilir. Yıkama, yu-

karında açıklandığı şekilde basit olarak yapılabildiği gibi, bazı özel gereç ve kimyasal katkıları kullanarak daha etkili olarak yapılabilir. Şöyleki :

7.1. Jet metodu ile yıkama :

Jet ismi verilen gereç, tijlere takılabilen silindirik şeklinde ve 4 adet haç şeklinde yatay borusu olan, yatay boruların silindirik gövdeye payandalarla da takviyeli olarak bağlandığı bir cihazdır. Yatay boruların çapı 3/4 inç (1,905 cm.) uç kısımlarında 1/4" (0,635 cm.) çapında delikler (Jet memesi) vardır. Jet, tijlere takılıp, kuyu içine indirildikten sonra, tijler içinden su basıldığında, su büyük bir basınçla fışkırtarak akiferi yıkar.

7.2. Kimyasal etkenler kullanma :

Bazı kimyasal maddeler; montmorillonit ve bentonitler üzerinde çözeltilici etki yaparlar; dolayısıyla kuyu sıvasının giderilmesinde faydalı olurlar. Bunlar Tetraz sodyum pirofosfat, sodyum tripolifosfat ve sodyum Hekzametafosfat gibi sodyum fosfat türevleridir. Bu maddelerin yıkama suyuna % 0,6 oranında karıştırılmaları ile meydana getirilen çözelti, sıvanın gözülmesinde büyük rol oynar. Bu çözelti, jet gereci ile fışkırtılırsa çok daha yararlı olur.

Not : Yıkama konusunda daha fazla bilgi için, DSİ, Yeraltuları SF-112 No. lu talimata bakınız.

8 — GELİŞTİRME :

Sondajı, teşhizi, çakılması ve yıkaması yapılmış bir kuyuda;

a) Çamur sütünü basıncı dolayısıyla akiferin içine doğru nüfuz etmiş sondaj sıvası artıklarını dışarı atmak,
b) Kuyuya atılmış çakılardan ve formasyondan küçük taneleri dışarı alarak, kuyu etrafında daha iri boyutlu tanelerden müteşekkil bir zarf meydana getirmek.

c) Kuyudaki suyun formasyona itilmesi ve geri çekilmesi hareketini çok kereler tekrar ederek çakıl zarfında iriden, küçük taneliye doğru bir sıralamayı sağlamak, ve böylece;

- Kuyunun özgül verimini arttırmak,
- Kuyudan yabancı madde çekilmesini önlemek,
- Kuyunun, tulumbanın ve tesisatın ömrünü uzatmak,

amacıyla yapılan işlemlere «Geliştirme» adı verilir. Geliştirme metodları aşağıdadır.

8.1. Çalkalama pistonu ile geliştirme :

Kum ve çakıl formasyonlarında açılan kuyularda, geliştirme için en etkili metodlardan biri çalkalama pistonu veya blokudur. Geliştirilecek formasyonun karşısındaki boru veya filtre iç çapına eşit, tahtadan ve köseleden imal edilmiş olan bu pistonlar dönerli sistemde tijlerin ucuna, darbeli sistemde ağırlığın altına takılarak, akiferin üstüne kadar indirilir ve 1 metrelik iniş çıkışlarla kuyudaki su çalkalanır. Kum veya çakıl formasyonu içerisindeki suyun ve vasıtayla çalkalanması, ince kum ve çakıl tanelerinin gevşeyerek filtre yarıklarından kuyuya sürüklenmesine veya geçmesine yardım ederek, herhangi uygun bir vasıtayla kuyudan temizlenmelerini sağlarlar.

8.2. Basınçlı hava ile geliştirme :

Basınçlı hava ile geliştirme, kuyunun ağız kısmının betonlanmış bulunduğ ve teşhiz borusunda herhangi bir çatlak ve kaçak olmadığı halde uygulanır. Kuyu ağız kapatılarak kuyuya kompresörle basınçlı hava verildiğinde, kuyudaki basıncın etkisiyle su, formasyona nüfuz eder ve kuyudaki su seviyesi alçalır. Bundan sonra, kuyu ağızındaki boşaltma vanası ani surette açılarak kuyudaki hava boşaltılır. Bunun sonucunda akiferde bir verimle ve ani keşişlerle su çekmeye devam ederek uygulanır. Normalin üstünde bir verimle su çekileceği halde artık kuyudan kum gelmediği görüldüğünde, işleme son verilir.

8.3. Aşırı pompajla geliştirme :

Aşırı pompaj, kuyuların geliştirilmesinde kullanılan en basit ve yaygın bir usuldür. Ancak daha ziyade suyun tek yönde hareketini sağladığı için, diğerleri kadar etkili değildir. Bu usul, kuyudan normalin çok üstünde bir verimle ve ani keşişlerle su çekmeye devam ederek uygulanır. Normalin üstünde bir verimle su çekileceği halde artık kuyudan kum gelmediği görüldüğünde, işleme son verilir.

8.4. Geri yıkama ile geliştirme :

Geri yıkama usulü, su basıncından istifade etmek suretiyle kuyu dibindeki formasyonu hareket ettirerek, veya çalkalayarak, kum tanelerinin köprülmesine mani olmak ve ince meteryalin büyük bir kısmını te-

mizlemek esasına dayanır. Bir çok usuller içerisinde, bu amaç ile en fazla kullanılan başlıca iki metod, aşağıda tarif edilmiştir.

8.4.1. Kesintili pompaj (Rawhidging) metodu :

Bu metod, tulumbayı (veya kompresörü) kısa aralarla çalıştırıp durdurmak suretiyle su seviyesinde seri değişiklikler meydana getirmek esasına dayanır. Bu iş için herhangi bir tulumba kullanılabilir de derin kuyu tulumbası ile en etkili sonuçlar alınabilir. Gerekli ekipman bulunabilirliği takdirde, kesintili pompaj basınçlı hava ile de başarıyla uygulanabilir.

8.4.2. Beyler ile geri yıkama :

Geri yıkama ile geliştirmenin diğer basit bir şekli kuyuya kabil olduğu kadar süratle su doldurulduktan sonra, suyu kum pompası veya beyler ile boşaltmaktır. Kuyuya su doldurulmasının etkisiyle kuyuda daha yüksek bir basınç ve formasyondaki su hareketinde değişimler olur. Kuyuya su ne kadar süratle doldurulursa, filtreden geçen suyun hareketi ve tabakadaki karışma o kadar fazla olur. Aynı şekilde, kuyudaki su ne kadar fazla süratle boşaltılırsa, ince kum taneleri de o kadar fazla süratle kuyu içersine çekilir. Kuyudan boşaltılan suyun büyük bir kısmı tekrar kullanılabilir. Ancak suyun durulması ve içerisindeki kumun çökmesi için yardımcı bir depo kullanılması gerekir.

8.4.3. Basınç altında geri yıkama :

Kuyudaki suyu geriye basmak için etkili usul, kuyuyu normal olarak alacağından daha fazla su almağa zorlayarak, kuyuda, kuyu ile tabakanın su seviyeleri arasındaki farktan doğan basınçla, ilâveten pozitif bir basınç temin etmektir. Bunun cebri bir usul olduğu aşikârdır. Fakat, çok miktarda suya ihtiyaç göstermesi bakımından bazı hallerde pratik değildir.

8.5. Asitle geliştirme :

Kalker formasyonlarından su alınan kuyularda, kalker çatlakların kuyu ile irtibatlandırılması, kuyu cidarının temizlenmesi ve dolayısıyla verim artışı sağlamak için asitle geliştirme yapılır. Bunun için % 10 a seyreltilmiş hidroklorik asit (HCL) kullanılır. Asitli su, basılacak hacmin % 20 fazlası ile hazırlandıktan sonra, çamur pompası ve sondaj dizisi vasıtasıyla kuyuya basılır. Asitin kalkerle kimyasal reaksiyonu bitirinceye kadar beklenerek (Gürültü ile çıkan CO₂ gazı ve kaynama sona erinceye kadar), kuyu tekrar yıkanır.

8.6. Dinamitle geliştirme :

Çatlaklı, pekişmiş formasyonlarda açılan kuyularda çatlakların kuyu ile irtibatlandırılarak verimin artışı sağlamak üzere dinamitle de geliştirme yapılabilir. Bunun için izole edilmiş bir kap içerisine; gerekli hesaplarla miktarı tespit edilmiş dinamit ve kapsül yerleştirilerek; geliştirme yapılacağı seviyeye indirilir ve elektrikli ateşleme tertibatı ile infilak ettirilir.

9 — KUYU AĞZI YAPIMI :

Kuyunun delinmesi, teşhizi, yıkanması ve çakılınmasını takiben, basınçlı hava ile geliştirme yapılacaksa geliştirmeden evvel, başka bir geliştirme metodu kullanılacaksa, geliştirmeden sonra, kuyu ağız inşa edilir. Bunun için daimî teşhiz borusu simetri eksenine olacak şekilde kuyu ağız 2x2x1 m. ebadında kazılarak beton dökülür. Beton dökülmeden evvel çakıl dolgunun üst seviyesine kadar 2 inç çapında bir boru indirilerek içi uygun ebadında çakulla doldurulur. Pompaj sırasında çakıl seviyesinde bir düşme görüldüğünde, çakıl ikmal yapılır.

Not : Daha fazla bilgi için DSİ, İşletme kuyuları Fenni Şartnamesi ve birim fiyat cetveline bakınız.

10 — SU VERİM DENEYLERİ :

Kuyularda yapılan su verim deneylerinin amacı, kuyuların hidroljği ve su veren formasyonlar hakkında bilgiler elde etmektir. Bu bilgiler jeolojik bilgilerle birleştirildiğinde, akiferlerin ve ovanın yeraltısu durumu anlaşılır. Bu bilgilerin tam ve doğru olarak elde edilmesi ve analizi, bilhassa işletme projelerinin hatasız olarak hazırlanabilmesi ve pompaların uygun olarak seçilebilmesi için esastır.

10.1. Su verim deneylerinde dikkat edilecek hususlar :

10.1.1. Kuyuda, su taşıyan her formasyon için ayrı bir verim deneyi yapılır. Alüvyonlar içindeki tabakaların ve beslenme sahası aynı olan formasyonların, deneyleri beraberce yapılır.

10.1.2. Verim deneyi sırasında, deney yapılan kuyunun 1 Km. civarındaki kuyulardan, pompa ile su çekilmesinde dikkat edilir.

10.1.3. Verim deneyine, kuyunun yıkama işleminden en az 12 saat sonra başlanarak, bu süre içinde kuyudaki suyun, statik seviyesine ulaşması beklenir.

10.1.4. Kuyulardaki verim deneyleri, akiferin bütün kalınlığına yapılır ve hiç bir zaman akiferin bir kısmına inhisar ettirilmez.

10.1.5. Herhangi bir arıza sebebiyle verim deneyine ara verilmesi zorunluluğu belirirse, deney kesilerek yeni baştan tekrarlanır. Bu gibi hallerde, statik seviye, başlangıçtaki halini almaya kadar beklenir.

10.2. Verim deneyleri için gerekli malzeme ve ekipman :

- 10.2.1. Derin kuyu tulumbası (Motoru ile birlikte, komple)
2. Adi santrifüj moto-pomp grubu
3. Orifis metre ve 100 cm. lik cetvel parşal savağı,
4. Şerit metre, elektrikli metre veya düdüklü metre,
5. Montaj, demontajda kullanılacak takım ve anahtarlar,
6. Montaj için gerekli vinç,
7. Deney formları.

10.3. Kademe düşümlü tecrübe :

Kuyuların hidrolik özelliklerini ve kuyu kayıplarını tespit için gözlem kuyusu olmadığı yerlerde kademe düşümlü deney yapılır.

Kademe düşümlü verim deneyine; kuyunun pompaj verimi, çıkış ağzına takılan bir vana vasıtasıyla, tahmin edilen azami verimin 1/4 üne ayarlanarak başlanır. Normal olarak, bu debide çalışma süresi 12 saattir. Deneyin ilk saatında, kuyudaki su seviyesi belirli aralıklarla ölçülür. Bu aralıkları mümkün olduğu kadar sabit ve kısa tutmak lazımdır. 1 saatten sonra, zaman aralıkları arttırılabilir.

1. Kademe deney bu şekilde tamamlandıktan sonra, bütün diğer hususlarda herhangi bir değişiklik yapmaksızın, sadece pompa verimi vana vasıtasıyla iki misline, yani tahmin edilen azami verimin 1/2 sine ayarlanarak 2. kademeye geçilir.

Bu kademede de yine 1. kademede belirtilen yol izlenerek düşüm 5 cm. den daha az olduğunda veya başlangıçtan 12 saat sonra, bu kademe deneyine son verilir.

2. Kademenin sona ermesinden sonra, 3. kademeye, bu defa pompaj verimini tahmin edilen azami verimin 3/4 üne ayarlamak suretiyle başlanır. Deneyin 12. saatinin sonundan itibaren iki saatlik devreler arasındaki seviye farkı 5 cm. veya daha az olursa, bu kademe deneyine de son verilir.

4. Kademede pompa, tahmin edilen azami verimle çalıştırılır ve 3. kademede yapılan bütün işlemler bu kademede de aynen tekrar edilir.

10.4. Sabit debili su verim deneyi :

Sabit debili verim deneyi kuyunun tesir yarı çapı, veya yeraltısuyu alçalma konisi hakkında bilgi edinmek amacıyla yapılır. Bunun için aynı akiferden su alan civardaki diğer kuyularda da, yeraltısuyu seviyesi alçalışı ve yükselişi gözlenir. Bu yapılamıyorsa, aynı kuyuda su seviyesi sabit kalıncaya, veya 2 saatlik zaman aralıkları için seviyeler arasındaki düşüm farkı 10 cm. den az oluncaya kadar devam olunur.

Kuyudaki su seviyesi, sabit bir debi ile deneye başlandıktan itibaren 1-3-5-10-20-40 ve 60 dakikalarda ve birinci saatten sonra her 30 dakikada bir olarak, 24 saat süreyle ölçülür. Seviye düşmekte devam ediyorsa 2 saatlik aralıklarla seviye ölçümüne devam edilir ve yukarıda da belirtildiği gibi 2 saatlik bir zaman aralığı içinde seviye farkının 10 cm. den az olması halinde, deneye son verilebilir.

Not : Daha fazla bilgi için DSİ. Yeraltısuları Dairesi PF-101 ve EF-102 No. lu talimatlarına bakınız.

II. SU NUMUNESİ ALINMASI VE SEVKİ :

Çeşitli amaçlarla kullanılacak yeraltısularından, bu amaçlara uygunluk derecesini öğrenmek için, numuneler alınır ve bunlarla kimyasal ve bakteriyolojik analizler yapılır.

Numuneler, evvelden iyice temizlenmiş şişelere alınır ve şişeler, aynı derecede temiz tapalarla kapatılır. Şişeler en yakın DSİ. ünitesinden bir depozit karşılığında alınabilir ve şişeler gerek dolu gerek boş olarak getirildiğinde, alınan depozit sahibine geri verilir.

11.1. Kimyasal analiz için su numunesi alınması :

Herhangi bir kaynaktan su numunesi alındığı sırada, şişenin ağzına ve tıpanın şişeye girecek olan kısmına, el veya başka herhangi bir şeyin temas etmesine meydan vermeksizin, şişe mutlaka dibinden tutulur. Şişenin ağzına kapatılacak olan mantarın evvelce kullanılmamış olması, analiz sonucunun sıhhati bakımından elzemdir. Numune alınmadan hemen önce temizlenmiş şişeler, numunesi alınacak su ile en az üç defa çalkalanıp boşaltılır.

11.2. Bakteriyolojik analiz için su numunesi alınması :

Bakteriyolojik analizlerde kullanılacak numuneler, kimyasal analizler için alınan numuneler de olduğu gibidir. Ancak bakteriyolojik analizler için alınan numuneler de olduğu gibidir. Ancak bakteriyolojik analiz için numune almada DSİ. ünitesinden alınacak steril şişelerin kullanılması gerektiğinden, bunların doldurulmasında özel itina gösterilir. Bakteriyolojik analiz için su numunesi alınmadan önce, steril şişenin ağzındaki kâğıt mahfaza, şişeyi dibinden tutarak ve şişenin ağzına el dokundurmadan, çıkarılır. Bundan sonra şişenin ağzı alevden geçirilir ve şişe, numunesi alınacak su ile, boğazından iki lm. aşağıya kadar doldurulur. Numune alma işi bitirildikten sonra, lastik tapa da alevden geçirilerek şişenin ağzı bununla sıkı sıkıya kapatılır. Klorlamaya tabi tutulan sular da yine aynı şekilde steril şişelere alınır.

11.3. Şişelerin etiketlenmesi ve sevkı :

Numune şişelerinin kapakları veya tıparları, şişenin boğazından dolayan bir iple, açılmayacak şekilde, düğümlenerek bağlandıktan sonra ipin sarkan iki ucu bir araya getirilerek, numuneyi alan şahıs tarafından doldurulan etiket bununla bağlanır. Şişelerin ağzına katıyyen parafin veya mühür mumu temas ettirilemez.

Şişelerin boğazına bağlanan ve ayrıca üzerine yapıştırılan etiketlere, numunenin alındığı tarih, ovanın, ismi, kuyu veya kaynağın mevkii, numarası veya ismi, belge No. su, numune alındığı sırada suyun ısısı ve numuneyi alanların isimleri yazılır.

Şişeler üzerindeki etiketlere ilâveten, ayrıca iki adet su numunesi sevk formu doldurularak, bunlardan biri numune sevk sandığının içerisine konur, diğeri de elden veya posta ile, ödemeli olarak en yakın DSİ. ünitesine gönderilir. Basılı etiket ve sevk formları en yakın DSİ. ünitesinden alınabilir. Gerek etiketler, gerekse sevk formları, okunaklı bir şekilde doldurulur.

Numuneler sayı itibarıyla çok veya sevk edilecekleri mesafe uzak ise, dış tesirlerden korunacak ve gerek nakil, gerekse yükleme ve boşaltmada kırılmayacak şekilde ambalajlanırlar. Ambalaj sandıklarının üzerine, «alt üst» işareti ile «Kırılacak Eşya» etiketleri yapıştırılır. Böylece ambalajlanmış su numune şişeleri en yakın DSİ. Ünitesine teslim veya ödemeli olarak sevk edilebilirler.

Bakteriyolojik analiz için alınan numuneleri en kısa zamanda laboratuvara göndermek ve bunun için en seri vasıtadan faydalanmak gerekir. Numune alınması ile numunenin analiz edilmesi; arasında geçen sürenin uzaması, numunenin bozulmasına veya değişmesine sebep olacağından geç analiz edilen numunenin vereceği sonuç yanıltıcı olacaktır. Alındıkları andan analiz edilinceye kadar, su numunelerinin buz dolabında veya büz içerisinde saklanması, sonuçların doğruluğu bakımından arzu edilir. Bakteriyolojik analiz için her sudan alınan iki şişe numuneden her biri ayrı ayrı ambalajlanarak en yakın DSİ. Ünitesine makbuz karşılığı elden teslim veya posta ile ödemeli olarak gönderilebilir.

Not : Bu konuda daha fazla bilgi için DSİ. Yeraltısuları Dairesi EF-105 ve EF-106 No. lu talimatlarına bakınız.

12. AKİFER VE KUYU KAREKTERİSTİKLERİNİN TAYİNİ :

Bir araştırma kuyusu inşası, yani; kuyunun delinmesi, teçhizi, çalkılanması, yıkanması, geliştirilmesi ve verim tecrübesi işlemlerinin tamamlanması ve değerlendirilmesi sonucu, sondajın yapıldığı mahallin jeolojik yapısı, su alma formasyonların (Akiferlerin) özellikleri ve kuyunun karakteristikleri hakkında bilgiler toplanmış olur. Bu bilgiler özel deyimleri ve tarifleri ile aşağıda belirtilmiştir.

12.1. Jeolojik yapıya ait bilgiler :

12.1.1. Sondaj esnasında geçilen formasyonlar, sıralanmaları, yaşları, yapıları, fiziksel ve kimyasal özellikleri, yüzeyle ilişkileri, uzanımları vs.

12.1.2. Bu formasyonların yeraltısuyu yönünden ayrımları :

12.1.2.1. Su taşıyan formasyonlar

12.1.2.2. Su taşımayan formasyonlar

12.2. Akifere ait özellikler :

12.2.1. Akifer :

Kaynak ve kuyuları ekonomik olarak besleyebilen yeraltında su ile doymuş jeolojik formasyonlardır.

12.2.1.1. Akiferin fonksiyonları :

12.2.1.1.1. Akifer suyu bir rezervuar gibi depo eder.

12.2.1.1.2. Akifer kapalı bir boru gibi taşıdığı suyu bir noktadan diğer bir noktaya iletir.

12.2.1.2. Akifer geçirilmesi :

12.2.1.2.1. Serbest akifer : Su ile doymuş bulunan jeolojik formasyonun üstünde geçirimsiz formasyon bulunmaz. Bu durumda akifer üzerinde açık biçimde bulunan su gibi yalnız atmosfer basıncı vardır. Böyle bir formasyonda açılacak kuyudaki statik seviye ile su tablasının üst seviyesi aynı olur. Birim derinlik için hidrolik basınç her noktada aynıdır.

12.2.1.2.2. Basınçlı akifer : Su ile doymuş jeolojik formasyon üzerinde geçirimsiz bir tabaka vardır. Formasyon suyu bu tabaka tarafından hapsedilmiştir. Geçirimsiz formasyonun akifer üzerine yapmış olduğu basınç dolayısıyla böyle bir formasyonda açılan kuyularda su seviyesi akifer üst yüzeyinden daha yukarı çıkar. Suyun yükseldiği bu seviyeye eş basınç yüzeyi denir ve serbest akiferde statik seviyeye tekabül eder.

12.2.2. Boşluk oranı (Porozite) : Boşluklu formasyonda boşluk hacminin tüm hacme oranıdır. Yüzde olarak ifade edilir.

12.2.3. Özgül verim : Bir akiferin birim hacminden, yer çekimi etkisi altında, drone edilebilecek, su miktarıdır.

12.2.4. Özgül tutum : Çekim etkisi altında bir kısım su akiferden drene edilemez. Birim hacim içinde tutulan bu su miktarına özgül tutum denir.

12.2.5. Geçirgenlik (Permeabilite) : Suyun bir ortam içerisinde bir noktadan diğer noktaya hareketi bu iki nokta arasındaki basınç farkından meydana gelir ki buna hidrolik eğim denir. % 100 hidrolik eğim altında belli bir ısı derecesinde bir akiferin birim kesitinden geçen su miktarı akiferin geçirgenliği olarak ifade edilir Birimi $\text{cm}^3/\text{s}/\text{cm}^2$ veya $\text{m}^3/\text{gün}/\text{m}^2$ dir.

12.2.6. İletkenlik (Transmissibilite) : Bir akiferin bütün kalınlığı boyunca düşey ve birim genişlikteki kesitinden geçen su miktarıdır. Birimi $\text{m}^3/\text{gün}/\text{m}$ dir.

12.2.7. Depolama katsayısı ;

Bir akiferin depolama katsayısı akiferden çıkarıldığında veya akiferde enjekte edildiğinde, akiferin birim kesit alanındaki yükte (Su seviyesi veya eşbasınç yüzeyde) birim değişiklik yapan su hacmidir. Serbest akiferlerde depolama katsayısı ile özgül verim aynıdır. Basınçlı akiferlerde ise basınç tesiri ile (S) elastik tesir altındadır. Serbest akiferler için $S = 0.01$ ilâ 0.35 değerleri arasındadır. Basınçlı akiferlerde ise 1×10^{-3} ilâ 1×10^{-5} arasındadır, birimi yoktur.

12.3. Kuyu karakteristikleri :

12.3.1. Statik su seviyesi : Akiferden su alınmadığı veya akiferde su verilmemiş andaki akiferin su seviyesine statik su seviyesi denir. Bu ekseriya yüzeyden su yüzüne ölçülen derinliktir. Artezyen akiferlerde ise kuyu vanası kapatılmak suretiyle orifis veya manometrede okunan seviyedir.

12.3.2. Pompalama seviyesi : (Dinamik su seviyesi) kuyuda pompa eşnasında ölçülen su seviyesidir. Akan artezyenlerde akış sırasında ölçülen su seviyesi o akış için dinamik su seviyesidir.

12.3.3. Düşüm : Belli verimde statik su seviyesi ile dinamik su seviyesi arasındaki farka düşüm denir.

12.3.4. Artık düşüm kuyuda pompa durduktan sonra su seviyesi ile statik seviye arasındaki farka artık düşüm denir.

12.3.5. Kuyu debisi : Birim zamanda alınan su miktarıdır.

12.3.6. Kuyunun özgül debisi : Birim düşüm başına kuyudan alınan debidir.

12.3.7. Tesir yarıçapı : Pompa eşnasında kuyu etrafında hâsıl olan düşüm konusunun, kuyu merkezinden itibaren ölçülen yarı çapıdır.

JEOFİZİK İŞLEMLER :

Kuyuda delme işleminin bitişinden sonra, teçhiz geçilmeden evvel su veren tabaka seviyelerinin kesinlikle tespiti için veya teçhizden sonra kontrol için ya da karşılaşılabilecek bazı problemlerin hallinde jeofizik cihazlarla log alma ve diğer jeofizik işlemler yapılır. Bu jeofizik işlemler şunlardır.

13.1. SP : Kuyu içinde formasyonla, sondaj dolaşım sıvısı arasındaki elektriksel potansiyel değişimlerin milivolt biriminden ölçülmesidir.

13.2. Rezistivite (Tek nokta) :

Sondağa geçilen formasyonların, zahiri, rezistivite değerleri ohm-metre cinsinden ölçülür, tabakaların gerçek kalınlıklarını teyide yarar, muhafaza borusunun bittiğini ve kuyunun tam dibine doğru olarak tespit eder.

13.3. Tabii gamma ray :

Sondağa geçilen formasyonların tabii radyoaktiviteleri mikro-röntgen / Sant veya CPS. birimiyle ölçülür. Sedimanter Sahrelerin radyoaktivitelerinin farklı olduğundan istifade ederek, bir kuyuda geçilen tabakaları birbirinden ayırt edilir

13.4. Sıvı kondüktivitesi :

Kuyu içindeki akışkanın, mikromhos/cm. veya ohm-metre birimiyle kondüktivitesi kaydedilir kuyularda zamanla tuzluluk değişimi kuyudaki çamurun kondüktivitesini ölçer, akiferlerin ayrı ayrı kondüktivite değerlerini verir. Teçhizli ve teçhizsiz kuyularda bu ölçümler alınabilir.

13.5. Neötron loğu :

Porozite ile ilgili olduğundan, porozitenin tayininde kullanılır. Neötron logları muhafaza borusu bulunan kuyularda büyük bir önem taşır, zira muhafaza borusu bulunan yerlerde elektrikli log ölçümleri yapılamaz. Ölçü birimleri, saniyede sayı, dakika sayı veya standart birimdir.

13.6. Kaliper logu :

Kuyu çapı değişimini insh olarak ölçer sert kayalarda çok faydalıdır. Bıçak uçlu kaliper kolları kuyunun her noktasında ölçü yapar ve 1/4" kalınlıkta çatlağı belirtebilir. Flowmetre ile birlikte akifer karşısında debiyi verir. Teçhizli ve teçhizsiz kuyuda alınabilir.

13.7. Tezistivite normal (R 16-R 64) kuyu içine indirilen elektrot sistemi içindeki elektrotlar arasındaki mesafeyi göstermekte olup, tabakaların sıhhatli olarak rezistivite değerlerini verir.

13.8. Lateral log :

Sondağa geçen formasyonların yansal rezistivitelerini verir Tuzlu çamurlarda yüksek rezistiviteli ince tabakaların teşhisinde çok iyi netice alınır.

13.9. Temperatur gradient :

Kuyunun temperaturü, gradienti derece cinsinden ölçülür. Formasyon ayırımını, kuyuda suyun giriş yerlerini, gaz çıkış yerini verir. Permeabilite hesabı için temperatur değeri verir. Teçhizli ve teçhizsiz kuyuda alınır.

13.10. Neötron-Spitermal Neötron :

Bir sondaj kuyusu içinde formasyon porozitesini, hidrojen miktarını göstermek suretiyle, bulmak için yapılan ölçümdür.

13.11. Neötron-Termal neötron ve neötron gamma :

Bir sondaj kuyusu içinde neötron bombardmanı ile elde edilen neötron ve gamma ışınlarını kaydeder. Hidrojen neötron kütlelerine eşit olduğundan kayacın hidrojen muhtevasını yani suyun direkt fonksiyonudur. Doğru zonlarda poroziteyi verir. Anhidrid ve jipsi ayırır.

13.12. Kalibre edilmiş yoğunluk logu :

Bir sondaj kuyusu içinde formasyonların yoğunluğunu hesap etmek için yapılan ölçümdür.

13.13. Sonik veya akustik hız logu :

Bir sondaj kuyusu içinde elastik dalganın hızının formasyonlara göre değerini ve değişimini tetkik ve tespit amacıyla kullanılır Formasyonların birbirinden ayırt edilmesi ve bir formasyonun porozitesinin araştırması için yapılır.

13.14. Latera log (Guard-log) :

Bir sondaj kuyusu içinde elektrot tertibi akım formasyona yatay nüfus ettirilecek şekilde yapılmıştır. Tuzlu çamurlarda yüksek rezistiviteli ince tabakaların teşhisinde iyi netice verir.

13.15. Mikralog :

Bir sondaj kuyusu içinde formasyonlara ait rezistiviteyi veya relatif rezistiviteyi yani hakiki formasyon faktörünü elde etmekte kullanılır. Bu rezistivite tayin edilir.

13.16. Mikro-latera log :

Formasyondaki küçük değişiklikleri rezistiviteyi dolayısıyla tespit işinde kullanılır.

14 — KUYULARIN STERİLİZASYONU :

Kuyuların hastalıklara sebep olan mikrop ve bakterilerden arınması için steril hale getirilmesi gerekir. Sterilizasyonu sağlayacak çeşitli yollar vardır. Bunlardan en pratik olanı ve en kolay uygulanan klorla sterilizasyondur. Bu iş için, kireç kaymağı veya kalsiyum hipoklorat kullanılır. Pompa da dahil olmak üzere bütün bir kuyu teçhizatını sterilize etme için bunları, litresinde en az 100 mgr. klor bulunan su ile yıkamak lazımdır. 1 litre suya 2.25 gr. kalsiyum hipoklorat katmak suretiyle hazırlanacak eriyik litrede 200 mgr. klor ihtiva eder. Kuyudaki suyun hacmi hesaplandıktan sonra, kuyu içerisine döktüldüğü zaman beher litreye 100 mgr. klor isabet edecek şekilde bir eriyik hazırlanır. Bu eriyik,

kuyuya döküldükten sonra en az 12 saat beklenir ve kuyudan su çekilmeye başlanır. Çekilen su içerisindeki klor kokusu kayboluncaya kadar pompaja devam olunur. Bu işlem her kuyu ve pompa tamirinden sonra yapılmalıdır.

15 — KUYULARIN TERK EDİLMESİ :

Açılan kuyularda su veren tabakanın (Akiferin) bulunmadığı delme sırasında alınan numunelerden anlaşılır veya bulunan su yeterli olmaz ya da fiziksel kimyasal ve bakteriyolojik özellikleri kullanılmaya elverişli olmazsa kuyular terk edilir. Her ne sebeple olursa olsun terk edilen kuyular kil veya toprakla tamamen doldurularak, ağız kısımları üst seviyesi, zeminle bir olacak şekilde 1 m. × 1 m. × 0,5 m. ebadına yerinde dökülen bir beton plakla kapatılır. Bu kuyular içinde kuyu içinde kuyu kütüğü doldurularak, kütükte dolgu ve kapatılma şekli ile sebebi belirtilir.

16 — KUYULARA AİT FORMLAR :

İnşa edilecek her kuyu için tutulması zorunlu olan 3 çeşit form vardır. Bunlar kuyu inşasından evvel yapılan ön proje, yapım sırasında tutulan kuyu kayıt defteri ve kuyu bitiminde hazırlanacak olan kuyu kütüğüdür. Bu üç form, kuyunun yapımı yanında bırakılsa dahî eksiksiz olarak doldurulur. Ayrıca, yapımı tamamen bitirilerek su verim deneyi yapılan kuyular için bir de su verim deney formu doldurulur.

16.1. Ön proje :

Ön proje bir kuyunun açılmadan evvel hazırlanan ve müracaat belgeleri ile birlikte DSİ. Teşkilâtına onaylanmak üzere verilen bir projesidir. DSİ. Teşkilâtınca, olduğu gibi veya gerekli değişikliklerden sonra onaylanan projeler katı projelerdir. Katı projenin tabirinde DSİ. nin müsaadesi olmadıkça değişiklik yapılmaz. Bir kuyu ön projesinde aşağıdaki hususlar yer alır.

16.1.1. Akifer cinsi ve kalınlığı

T

16.1.2. Tahmini T ve özgül debi $Q_0 = \frac{T}{120}$

16.1.3. Statik seviye

16.1.4. Arzu edilen verim

16.1.5. Dinamik seviye (Et. Sv + Düşüm + Girişimler)

16.1.6. Pompa alt ucu seviyesi

16.1.7. Muhafaza borusu çapı, uzunluğu

16.1.8. Filtre aralığı, cinsi, açıklığı, çapı uzunluğu

16.1.9. Sondaj çeşidi, kullanılacak makina

16.1.10. Tecrit işlemleri

16.2. Kayıt defteri :

Kuyu yapımının bütün safhaları devamınca kuyu başında sondör tarafından tutulan ve yapılan bütün işlemlerin tarih ve saat bildirilmek suretiyle kaydedildiği formdur. Arama belgesi verilen her müracaat sahibine, belgesi ile birlikte kuyu kayıt defterleri de DSİ. Teşkilâtınca verilir.

16.3. Kuyu kütüğü (Kuyu logu) :

Kuyuda yapılan her türlü işleminin üzerine görüldüğü bir formdur. DSİ. Teşkilâtından temin edilecek formun, doldurularak kullanma belgesi isteme formu ile birlikte, müsaadeyi verecek DSİ. ünitesine verilmesi zorunludur.

16.4. Su verim deneyi formu :

Su verim deneylerinin, bütün ölçümlerin zaman ve tarihi ile birlikte kaydedildiği, ayrıca hesap kolaylığı bakımından yardımcı sütunları bulunan bir formdur. Deneyi yapacak kimselere DSİ. tarafından verilir.

17 — KUYU VE SONDAJ ARIZALARI :

Su kuyularında; gerek yapım sırasında, gerek yapım sonrasında bazı arızalarla karşılaşılır. Gereken önem verilmez ve zamanında önleyici tedbirler alınmazsa bu arızalar kuyunun tamamen elden çıkmasına ve pek çok sondaj malzemesinin kaybına sebep olabilir.

17.1. Kuyu yapımı süresince karşılaşılan arızalar :

17.1.1. Darbeli sistemde

17.1.1.1. Kuyuların eğri açılması : Homojen olmayan formasyonlar yüzünden veya sondörün dikkatsizliği yüzünden meydana gelir. Böyle bir arızayla karşılaşmamak için geçici muhafaza borularının, baltayı çekmeden takibi sağlanmalıdır.

17.1.1.2. Muhafaza borularının kuyuda sıkışması :

Sondaj sırasında, çakma boruları ile kuyu cidarı arasındaki boşluğa, kum ve kalker kırıntıları dolarak, boruların ekseriya sıkışmasına sebep olur. Bu şekilde boru sıkışmalarını önlemek pek mümkün olmaz. Sıkışmış boruları çekebilmek için, kuyuyu tamamen bentonit çamuru ile doldurup boruların kaymasını temin etmek fayda sağlar. Sondaj sırasında borular çakılırken, boru ile kuyu cidarı arasına basınçlı çamur verilmesi de boruların kolay çakılmasına veya kolay çekilmesine yardım eder. Kuyuda sıkışıp kalan borular, bir taraftan krikolarla zorlanırken diğer taraftan, uygun bir düzenle, aşağıdan yukarıya doğru ters darbe yapmak suretiyle çıkarılabilir.

Ters darbe ile bir miktar yukarıya çekildikten sonra, borular tekrar sıkışacak olursa, onları tekrar eski yerine çakarak, etrafındaki dolgunun gevşeyip aşağı düşmesi sağlanır ve borular tekrar yukarıya çekilmeye çalışılır.

Boruları yukarıya çekmek mümkün olmazsa, boru kesicileri veya dinamit kullanılarak sıkışan kısmın biraz yukarisından kesmek suretiyle, borular kısmen olsun kurtarmak cihetine gidilebilir.

17.1.1.3. Boru çarıklarının hasara uğraması :

Çakma boruların kuvvetli darbelerle maruz kalması veya çekilen zemin içerisinde büyük blokların bulunması sebepleriyle, çakma sırasında boru çarıkları ezilerek hasara uğrayabilir ve sonuçta sondaja devam etmek güçleşir veya tamamen imkânsızlaşır. Ezilip tehlikesini kaybeden çarıkların iç çapına uygun bir malafayı mestij ve tahliye carının ucuna bağladıktan sonra, bunları çarık içinden çakarak geçirmek suretiyle, doğrultması mümkündür.

Çarığı düzeltmek mümkün olmadığı takdirde, çakma borusu yerine bir boyut küçük çaplı borular kullanmak suretiyle çap küçülterek, ezik çarık içinden sondaja devam edilebilir.

17.1.1.4. Sondaj dizisinde sıkışma ve kopmalar :

Çakma borusu kullanılmadan açılan kuyularda, veya kuyu tabanı ile çakma boruları arasında fazla boşluk bırakılarak yapılan sondajlarda, kuyunun üst kısımlarından düşen gevşek kaya veya taş parçaları baltayı sıkıştırabilir. Kaya veya çimentolamış zeminlerde çakma borusu kullanılmadan sondaj yapılacaksa, delme takımında daima sondaj carı bulundurulmalıdır. Üst kısımlardaki yıkıntılar dolayısıyla takımın sıkışması halinde, delme takımındaki carın yardımı ile ters darbe yapılarak sıkışan takım kurtarılabilir.

Fazla yıkıntı yapan zeminlerde, çakma borusu ile balta arasındaki mesafeyi fazla açmak doğru olmaz. Çakma boruları, daima, hemen matkabın üst ucunun hizasına çakılı olarak sondaja devam edilmelidir.

17.1.2. Dönmeli (Rotari) sisteminde :

17.1.2.1. Kuyuların eğri açılması : Darbeli sistemdeki nedenlerin aynısı bu sistemde de kuyuların eğri gitmesine sebep olur. Sondaj dizisi sık sık yukarı kaldırılır ve aşağıya serbestçe inip inmediği araştırılarak kontrol edilir. Eğrilik hissedilirse; dizi ağırlığı artırılır, matkap üzerindeki ağırlık azaltılır, yani dizi askıda çalıştırılır.

17.1.2.2. Dolaşım sıvısının formasyona kaçması :

Sondaj çamuruna bir takım katkı maddeleri ilâvesiyle kaçığın önlenmesine çalışılır. Başarı sağlanmadığı takdirde, bol su veya hava teminiyle «Kaçak Sondaj» usulüne dönülür. Bunda da başarı sağlanamazsa dönerli sistemin terk edilmesi gerekir.

17.1.2.3. Sondaj dizisinin sıkışması : Su veya sondaj sıvısı ile temas halinde şişen bazı formasyonlar sondaj dizisinin sıkışmasına sebep olurlar. Bu tip formasyonlarda sıkışmayı önlemek için yegâne yol; sondaj çamuru katı maddesi olarak «Su Kaçırma» özelliği çok az olan bentonit kullanılmasıdır. Sondaj dizisi sıkışması birde; sondaj hızının, sondaj sıvısı dolaşım hızından daha fazla olması sebebiyle meydana gelebilir, bu tamamen sondörün hatası sonucudur.

17.1.2.4. Sondaj dizisinin kopması, kesilmesi, çözülmesi :

Sondörün hatası sebebiyle meydana gelirler. Sondajda formasyon, matkap, rotari devri ve matkap üzerine verilen ağırlığın birbirlerine uygun olmaması ekseri hallerde dizi kesilmesine sebep olur.

17.2. İşletme sırasında karşılaşılan kuyu arızaları ve bunların giderilmesi :

Bir kuyunun tamamlanmasını takiben, kuyudan pompa ile su çekmeye başlandıktan bir müddet sonra, kuyu veriminin hissedilir derecede azaldığı görülebilir. Su çekmeye devam edildiği takdirde, verim gittikçe daha da azalabilir ve ekseri hallerde, bir müddet sonra, kuyudan artık hiç su çekilmez olur ve kuyu tamamıyla işe yaramaz hale gelerek, kör-lenebilir.

17.2.1. Tabii sebeplerle meydana gelen arızalar :

Kuyularda görülen bu cins arızalarda, kuyu içinde oluşan kimyasal reaksiyonların rolü büyüktür. Bu cins arızalar iri şekilde meydana gelir.

17.2.1.1. Kabuklanma : Kuyunun teçhizinde kullanılan muhafaza borularının, ve özellikle filtrelerin etrafında bazı maddeler toplanır ve ekseri hallerde bu maddeler, zamanla çoğalarak, sert bir kabuk teşkil ederler. Teşekkül eden bu kabuk, formasyondaki suyun, filtre aralıklarından geçerek kuyuya girmesine engel olur. Filtrenin etrafında toplanarak filtre giriş açıklığını daraltan bu kabuklar, kuyu verimini azaltır. Kuyuyu islah etmek için filtrenin etrafında teşekkül eden bu kabukları temizlemek icap eder. Bu işlem oldukça zahmetli ve pahalıdır.

17.2.1.2. Korozyon : Kuyudaki suyun içinde bulunan eriyik halindeki minerallerle, filtre borusu ile muhafaza borusunun yapıldığı maden arasındaki kimyasal reaksiyon sonucu, filtre ve muhafaza borularının çürütmesine, korozyon ismi verilir. Bir kuyuda kabuklanma ve korozyon aynı zamanda oluşabilir. Korozyona engel olabilmek için; borular suyun kimyasal özelliklerine uygun malzemeden seçilmelidir.

17.2.2. Mekanik sebeplerle meydana gelen arızalar : Kuyu arızalarına sebep olan mekanik sebeplerin sayısı daha fazladır. Çünkü bunlar daha çok, işi yapan çeşitli personelin ehliyetine ve kuyu yapımında kullanılan malzemenin cinsine bağlıdır.

Kimyevi analiz neticesinde suda tespit edilen :

1 — PH değeri 7,0 dan küçük 2 - Serbest oksijen değeri 2 ppm. den fazla 3 - Hidrojen sulfid (H₂S) mikra 1 ppm. den fazla 4 - Toplam çözülmenin mineral değeri 1000 ppm. den fazla, 5 - (CO₂) miktarı 50 ppm. den fazla 6 - Klorit miktarı 500 ppm. den fazla ise su korozyonu sebep olabilir. Bu faktörlerden biri bir kaçı veya hepsi suda mevcut ise korozyon işlemi beklenir.

Su kalitesine bağlı olarak kullanılması korozyon yönünden uygun olan teçhiz malzemesi seçimi :

Metal veya alaşım	% nisbetleri	Kullanılma yerleri
Nonel	% 70 Nikel % 30 Bakır	Yüksek sodyum hidroklorid muhtevası ile çözülmemiş oksijen deniz suyu gibi genellikle normal yeraltısuunda kullanılmaz.
Paslanmaz çelik	% 74 Çelik % 18 Krom % 8 Nikel	Hidrojen sulfid çözülmemiş oksijen, karbon dioksit demir bakterileri
Everdur	% 96 Bakır % 3 Siliken	Yüksek toplam sertlik, yüksek sodyum klorid, çözülmemiş oksijen yok, yüksek demir, asit işlemine çok dayanıklı
Silikonlu	% 1 Manganez	Everdürün kullanıldığı yerlerde kullanılır
Kırmızı piring	% 30 Bakır % 16 Çinko % 1 Silikon	İr fakat o kadar iyi değildir. Aktiv olmayan sularda oldukça çok kullanılır.
Armco çeligi	% 99,84 Demir	Korozyona karşı dayanıklı değil bilhassa çift galvanizei nötr sularda sulama suyu ihtiyaç için kullanılır.
Çelik	% 99,35 % 0,09 karbon sa % 0,20 banganer rusu	Korozyona karşı dayanıklı değil, bilhassa araştırma kuyularında tecrübe olarak kullanılır. Nötr sularda kullanılmasında bir mahzur yoktur.
Plastik borular		Bütün hallerde kullanılabilir.

17.2.2.1. Eğer bir kuyu, geliştirmeye elverişli olmayan, çok hafif ve ince bir silt tabakası içerisinde açılacak olursa, kuyudan su ile beraber fazla miktarda silt çekilir; zamanla kuyu dibinde biriken silt suyun kuyuya girmesine engel olabilir. Bunu önlemek için kuyu yapısında, filtre ve çakıl seçiminde çok dikkatli hareket etmelidir.

17.2.2.2. Kuyu yerinin yanlış seçilmesi veya kuyunun aşırı derecede pompalanması sonucu kuyudan formasyona gelen (Formasyonu besleyen) sudan daha fazla miktarda su çekilme durumu ile karşılaşılır. Bu duruma düşmemek için, çok girişimler ve formasyonun verimi kuyu projesinde dikkatle hesaplanmak ve kuyu yeri bu hesaba uyacak şekilde seçilmelidir.

17.2.2.3. Kuyunun inşa projesi çok önemlidir. Filtre yarıkları formasyona uygun gelecek şekilde açıldığı ve کافی miktarda filtre açıklık oranı sağlandığı haller hariç, suyun kuyu içerisinde fazla hızla girişinden ileri gelen kabuklanma ve korozyon tesiriyle, kuyu arızalanabilir.

Not : Arızalar ve giderilmesi konusunda daha fazla bilgi için DSİ. Yeraltısu Dairesi SF-114 No. lu talimata bakınız.

18 — EMNİYET TEDBİRLERİ :

18.1.1. Tanker ve vasıtalar makinadan en az 15 m. uzakta park edilecektir.

18.1.2. Çamur havuzlarının etrafına kedi gözü konacaktır.

18.1.3. Şantiye içerisinde yabancı kimselerin girmesine izin verilmeyecek ve görülür bir yere «Şantiyeye Girmek Yasaktır» levhası asılacaktır.

18.1.4. Yatak ve yemekhane treyleri veya barakaları sondaj makinasından ve akaryakıt yerinden en az 30 m. uzakta bulunaacaktır.

18.2. Personelin çalışma emniyeti :

18.2.1. Kulede çalışan elemanlar, emniyet kemeri kullanacaklardır.

18.2.2. Sondaj personeli, sondajda çalışırken sondör miğferi (Barret) ve meşin eldiven kullanacaktır.

18.2.3. Asitin nakli ve kullanılması esnasında muhafazalı gözlük ve lastik eldiven kullanılacaktır.

18.2.4. Oksijen tüpleri üzerine benzin ve yağ dökülmemesine basıncı yapılmamasına ve tüplerin sıcak yerlerde bırakılmamasına dikkat edilecek; tüpler taşınırken yere düşürülmeyecektir.

18.2.5. Yağlama yapılırken döñüş durdurulacak, yakıt ikmali yapılırken motor stop edilecek, yağcılar bol ve saçaklı elbiseler giymeyecektir.

18.2.6. Asit kullanılıyorsa, damacaneler darbeye maruz bırakılmayacak işçilerden ve eşyalardan uzakta muhafaza edileceklerdir. Gerek kullanma esnasında gerek depoda, bol miktarda temiz su ve karbonat bulundurulacaktır.

18.2.7. Sondaj işlerinde çalışan bütün vardiye personeli, iş sırasında birbirini koruyacak şekilde hareket edecekler ve yapacakları işler hakkında önceden bilgi edinmiş bulunacaklardır.

18.3. Yangına karşı alınacak emniyet tedbirleri :

18.3.1. Yangın söndürme cihazı ve ilk yardım sandığı (Ecza dolabı) her an kullanılmaya hazır durumda bulundurulacaktır.

Not : Yangın söndürme işlerinde sondaj çamuru iyi bir yangın söndürücüdür.

18.3.2. Karpit, kapalı bir yerde ve mazot içinde muhafaza edilecek karpit bidonu ağzına kadar mazot ile doldurulup kapatılacaktır.

18.3.3. Akaryakıt bidonları, makinadan daha alçak bir seviyede ve en az 15 m. uzakta depo edilecek, depo yerine (Ateşle yaklaşmak yasaktır) levhası konulacak ve o civarda sigara içilmeyecek ve ateş yakılmıyacaktır.

18.3.4. Kullanılmış karpit artıkları, şantiyeden en az 20 m. uzakta açılacak bir çukura dökülüp, üzeri toprakla örtülecektir.

18.3.5. Elektrik donanımında hiç bir zaman çıplak tel kullanılmıyacak; kabloların ek yerleri izolebantla sarılacaktır.

18.3.6. Makinanın etrafına yabancı sıvı ve katı maddelerin dökülmemesine dikkat edilecek, varsa bunlar zararsız hale getirilecektir.

18.3.7. Su tankerlerinin içinde asla akaryakıt taşınmayacaktır.

18.4. Sondaj makina ve malzemesinin bakım ve emniyeti :

18.4.1. Kule, gergi halatları ve kazıklar vasıtasıyla dört istikamette yere bağlanacaktır.

18.4.2. Ağır yükleri kaldırmada kullanılacak zincir, manivela, halat ve makaralar, kaldırma işine bağlamadan önce kontrol edilerek sakıncalı görülenler onarılacak veya değiştirilecektir.

18.4.3. Sondaj malzemesi ve ekipmanı, yalnız kapasiteleri dahilinde ve tahsis edildikleri hizmetlerde kullanılacaktır.

18.4.4. Sondaj boruları ve tipler istif edilirken, eğilmemeleri için, ikişer metre ara ile 3 destek üzerine yerleştirilecek ve işin sonunda bütün malzeme ve ekipman temizlenerek yerli yerine konacaktır.

18.5. Kuyu ağız çalışmalarını ve emniyet tedbirleri :

18.5.1. Her türlü manevra esnasında, kuyu ağız açık bulunduğundan, geçiç anahtar, boru parçası gibi malzeme ve avadanlıklar, daima tabladan uzakta bulundurulacak, zorunlu hallerde bunlarla çalışırken kuyu ağız mutlaka çuvalla kapatılacaktır.

18.5.2. Boru sökme işlerinde ve anahtarlarla çalışılan diğer bütün işlerde boşalma, sıyrma veya kırılıp kopma ihtimali gözönünde bulundurulacak, anahtar kolunun önünde çalışılmayacaktır.

18.5.3. Manevralar sırasında, dizinin durumu, ağırlık saatından takip edilerek devamlı surette kontrol altında bulundurulacak, dizinin fazla zorlanmasına meydan verilmeyecektir.

18.6. Ulaşım işlerinde alınacak emniyet tedbirleri :

18.6.1. Sondaj lakasyonuna giden yolların, araçların gidiş gelişine uygunluğu, önceden kontrol edilecektir.

18.6.2. Sondaj makinası üzerine hiç bir malzeme yüklemeyecek ve işçi bindirilmiyecektir. Seyir esnasında fazla süratte sakınılacak, kule ve parçaları iyice bağlanacak manevra masası kilitlenecektir. Bu hususlar sık sık kontrol edilecektir.

18.6.3. Yüklü kamyonlara trafik ikaz bayrakları asılacaktır.
18.6.4. Yükler fazla havaleli olmayacak ve dengeli bir şekilde bağlanacaktır. Ulaşım sorumlu bir kimse nezaretinde ve konvoy halinde yapılacaktır.

18.7. *Arıza ve kurtarma işlerinde alınacak emniyet tedbirleri :*

18.7.1. Arıza ve kurtarma için lüzumlu malzeme, her an kuyu başında hazır bulundurulacaktır.

18.7.2. Kurtarma işleminde tıjlere kriko vurulmayacaktır.

18.8. *Darbeli sondajlarda alınacak özel emniyet tedbirleri :*

18.8.1. Şantiye kurulurken akaryakıt kapları, makinaya nazaran tav ocağının aksi istikametinde ve makinadan en az 25 m. uzakta olacaktır.

18.8.2. Açılacak kuyunun etrafına kalaslardan bir çalışma platformu yapılacaktır.

18.8.3. Kule emniyet kama mandalı takılmadan kuleye çıkılmayacaktır.

18.8.4. Balta bileme esnasında, keskinler kullanılırken, fırlayacak çapaklardan zarar gelmemesi için, tezgâhın önünde durulmayacak ve çalışırken eldiven kullanılmayacaktır.

18.8.5. Baltalar her zaman mastarla ölçülecek ve baltaların hiç bir zaman kayaçlarda 5 mm. normal formasyonda 15 mm. den fazla aşınmamasına izin verilmeyecektir.

18.8.6. Kurtarma işlemlerinde kaybolan takım tutulduktan sonra dışarı çekilirken, 5 metrelilik hafif bir silikme neticesinde kurtulamazsa, kuyu su ile doldurulup çekmeye devam edilecektir.

BÖLÜM IV — GALERİ - TÜNEL - KEŞON KUYU VE KEHRİZ YAPIMI

I — ARAŞTIRMA MAKSADIYLA GALERİ - TÜNEL, KEHRİZ VE DRENAJ YAPIMI

T A B L O

	Küçük ayırıtı m.	Büyük ayırıtı m.	Daireselse (Yarıçapı) m.
Kehriz	0,6 — 0,8	0,8 — 1,20	0,7 — 1,20
Galeri	0,8 — 1,50	1,20 — 2,00	1,20 — 2,00
Tünel	1,50	2,00	2,00

1.1. *Tarifler :*

1.1.1. Galerî : Değişik boyut, eğim ve yönde, tahkimatlı veya tahkimatsız yeraltı kazısıdır.

1.1.2. Tünel : Belirli boyut, eğim ve yönde, tahkimatlı, giriş ve çıkış olan yeraltı kazısıdır. Tünel galerinin özel bir inşaa şeklidir.

1.1.3. Kehriz ve drenaj : Değişik boyut ve eğim yönde yerüstü ve yeraltı kazısıdır.

1.2. *Galerî - tünel kehriz ve drenaj yapımını gerektiren haller :*

1.2.1. Arazi, sondaj yapmaya müsaa değil ve yeraltısuyu seviyesi çok laag teğise;

1.2.2. Sondajla bulunan su, ihtiyaca kâfi gelmiyorsa;

1.2.3. Yeraltısuyu seviyeleri üzerinde (Statik ve dinamik) mevsimlerin ve kullanma miktarının fazla bir tesiri olmuyorsa;

1.2.4. Yeraltısuyunun bir yamaçta toplanarak yer çekimi ile kullanılması isteniyorsa;

1.2.5. Yeraltısuyu bir tepenin bir yamacında, su ihtiyacı ise karşı taraftaki yamaçta bulunuyor ve üretimin de ihtiyaç bulunan taraftan yapılmasında zorunluluk bulunmuyorsa;

1.2.6. Sondaja uygun bir sahada yeraltısuyu seviyesi ani olarak derinlere düşüyorsa;

1.2.7. Yeraltısuyu, yamaçlardan çeşitli kaynaklar halinde akıyor ve bunların bir yerde toplanması arzu ediliyorsa, galerî - tünel keşon kuyu kehriz ve drenaj yapımı uygundur.

1.3. *Etüdler :*

1.3.1. *Topoğrafik Etüd :*

Galerî - tünel - keşon kuyu veya kehriz ve drenaj yapımı düşünölen alanın 1/5000 ölçekli topoğrafik haritası çıkarılarak, yurt nirengisine bağlanmalıdır. Alanda mevcut bulunan tesisler ve akar sular, harita üzerine işlenmelidir.

1.3.2. *Jeolojik ve hidrojeolojik etüd :*

Hazırlanan 1/5000 ölçekli topoğrafik harita üzerine sahada mevcut bütün formasyon cinsleri ve yerleri, akifer durumu, tabaka kalınlıkları, yeraltısuyunun akımı yönü ve sahaya ait daha fazla bilgi toplamağa yara-

yacak kısımların 1/50 - 1/100 ölçekli enine ve boyuna kesitleri; detaylı olarak haritaya işlenerek lejantı yapılacaktır. Formasyon, yeraltısuyu ve akifer durumu hakkında daha fazla bilgi elde edöbilmek için, küçük çapta sondajlar yaparak, hem numune alma ve kesit çıkarma işleri daha doğru yapılabilecek, hem de yeraltısuyu aramak maksadıyla sürölecek galerî - tünel ve kehrizler için önemli ön bilgilerin kolayca toplanması mümkün olacaktır.

1.4. *Galerî - tünel ve kehrizlerin giriş ağızlarının yönlerinin ve eğimlerinin tayini :*

Sürölecek galerî - tünel keşon kuyu ve kehriz; jeolojik ve hidrojeolojik etüd kesitlerden elde edölecek sonuçlar ve elde edölebilecek yeraltısuyunun miktarı gözönünde bulundurulurken, yeraltısuyunun en alçak seviyesine teğet veya onun altında kalmalıdır.

1.4.1. *Giriş ağızı :*

1.4.1.1. Galerî - tünel - keşon kuyu ve kehrizin giriş ağızı giriş noktası yeraltısuyunun kullanılacağı yere kabül olduđu kadar yakın olmalıdır.

1.4.1.2. Giriş noktasındaki formasyon sağlam ve geçirimsiz olmalıdır.

1.4.1.3. Giriş ağızı, civarında bulunan akarsu ve tesislerden 20-50 m. uzak veya yüksek olmalıdır.

1.4.1.4. Galerî ve kehrizlerden giriş noktasındaki şev, açısı, gevşek ve akıcı formasyonlardan azami 34°, sert ve sıkışık zeminlerde en çok 45° olmalıdır.

1.4.2. *Yön ve eğim :*

Formasyon içerisindeki boşluk ve çatlaklarda birikmiş olan yeraltısuyunu kapte etmek maksadıyla sürölecek galerî - tünel, keşon kuyu ve kehriz'e, yeraltısuyuna en kestirme yoldan ulaşacak yön ve eğim verilmelidir.

1.4.2.1. Yeraltısuyu belli yatım, kalınlık ve yöndeki akiferler içerisinde, belirli yön ve eğimle akıyorsa ve yeraltısuyunu taşıyan formasyona sert ve sıkışık bir formasyondan geçerek ulaşmak mümkünse :

1.4.2.1.1. Sert ve sıkışık zeminden akifer'e paralel bir ana galerî sürölerek bu ana galerîye dik olarak açılan yardımcı galeriler veya keşon kuyu ile akifer'e girilebilir.

1.4.2.1.2. Sert ve sıkışık zeminden akifere dik (Rakup bir ana galerî süröldükten sonra, akiferin içerisinde akifer eğimine uygun bir baş yukarı ve yine akifer içerisinde bu baş yukarıya birleşen yardımcı galeriler sürölür.

1.4.2.2. Yeraltısuyunu ihtiva eden formasyon içerisinde galerî - tünel ve kehriz inşa etmek zarureti bulunuyorsa :

1.4.2.2.1. Ana galerî akiferin yön ve eğimine uygun olarak sürölür. Gerekliyse, bunu takiben yine akifer içerisinde kalmak üzere, ana galeriden sağa ve sola yardımcı galeriler sürölür.

1.4.2.2.2. Akifer içerisinde bir keşon kuyu açılır ve yine akifer içerisinde kalmak üzere, keşon kuyunun tabanına yakın bir yerinden velpaze şeklinde yardımcı galeriler sürölür.

1.5. *Galerî - Tünel ve kehrizlerde yapım işleri :*

1.5.1. *Galerî ağızı :*

Galerî girişinin yanlarında gerekli şevlerle çalışma emniyeti sağlanarak giriş noktasının kazısı tamamlandıktan sonra, girişe evvela ahşap bir ağız bağı vurulur ve bu bağıın üzeri kamalarla örölür. Galerî sürölürken kullanılacak direklerin alt uçları yontulduktan sonra zemine 10 - 20 cm. gömölerek, girişteki ilk bağı, aynaya doğru 10° yatık, ayna tarafındaki bağı ise dik olarak oturtulur. Bağlar boyunduruk ve yan direklerin başlarına çenti açılarak birbirine oturtulurlar ve sıkma ile sıkırlırlar. Bu suretle bağı atıldıktan sonra, boyundurukların üzerinden, aynaya dik yönde kamalar sürölür.

1.5.2. *Lağım deliklerinin delinmesi :*

Yumuşak, yakınlı ve mumtaşam klivajlı formasyonlarda, lağım delikleri basınçlı hava veya elektrikle çalışan (Marto Perforatör) kazıcı çekiclerle açılır (Yanııcı gaz ihtiva eden formasyonlarda yalnız basınçlı hava ile çalışan makinalar kullanılmalıdır.) Sağlam ve sert formasyonlarda, lağım delikleri basınçlı hava verilerek çalışan (Vagondrill) bindirilmiş delici makinalarla açılır. Yumuşak zeminlerde, galerî kesitinin beher m² sine en az 2 delik; sert ve sağlam zeminlerde ise en az 4 delik açılmalıdır. Delik delme ameliyesinde, genel olarak muhtelif usul tatbik edilmekle beraber, yeraltısuyu maksadıyla sürölen galerilerde, üçgen metodu kullanılır.

1.5.3. *Patlayıcı madde seçimi :*

Lağım işlerinde kullanılacak patlayıcı madde; suya dayanıklı, az miktarda zehirli gaz çıkaran ve yeraltısuyunu kaçırarak şekilde bölgesel

testir yapmayan bir dinamit cinsinden olmalıdır. Kullanılan dinamit çeşitleri Gom I, Gom II jelatin, grizotin (Grizotin roş grizotin kuş)

Lağım işlerinde kullanılacak patlayıcı madde miktarı :

$$C = 0,56 \times M \times K \times d^3$$

formülü ile hesaplanır. Burada :

$$C = \text{Patlayıcı madde miktarı, (Kg.)}$$

M = Patlayıcı madde tesir kat sayısı olup, Gom I için 0.70 ve Gom II için 0.80 dir.

K = Formasyon kat sayısı olup, sertler için 0.50 ve yumuşakları için 0.15 dir.

d - Delik uzunluğu, (Metre)

1.5.4. Deliklerin doldurulması ve ateşleme :

Delikler, ehliyetli barutçu (Ateşci) tarafından usulüne göre doldurulur. Deliklerin doldurulmasına başlamadan, barutçu galeri nezaretçisi ile birlikte doldurulacak deliklerin sayısını tespit ve kaydetmelidir. Bundan sonra delikler temizleme kaşığı ile iyice temizlenir ve tapa sopasıyla delik derinlikleri ölçülür. Dinamit lokumlarından bir tanesi hariç, bütün lokumlar, birer birer deliğe yerleştirilerek aralarında boşluk kalmayacak şekilde ahşap tapa sopasıyla itilir. Bu iş bittikten sonra kapsül ile kafi boyda fitilin bir ucu, geriye kalan en son lokumun bir başından içerisine yerleştirilerek, lokum deliğe sürülür ve fitilin diğer ucu dışarıda bırakılır. Bütün delikler aynı şekilde doldurulup fitil uzunluklarına göre ateşlenir. Ateşlemede göbek çekmesi isteniyorsa, tavikli kapsüle ve manyeto ile ateşleme yapılır.

Ateşleme sırasında iş başında barutçudan başka hiç kimse bulunmamalıdır. Bütün işçiler korunaklara çekilmeli ve ateşleme barutçu tarafından fitille veya kablolu manyeto ile yapılmalıdır.

1.5.5. Pasa nakli :

Ateşleme sonucu meydana gelen pasanın nakli işi galerinin toplam uzunluğuna göre hayvan veya mekanik vasıtalarla; yükleme işi ise yine elle, yarı mekanik veya mekanik usullerle yapılır. Pasa, galeriye zarar vermeyecek bir yerde depo edilir veya doğrudan doğruya dışarıya atılır. Galerinin toplam uzunluğu 100 m. den fazla ise ray düzenlenmelidir.

1.5.6. Tahkimat :

1.5.6.1. Ana galeride : Tahkimat işletime başlarken galeri tavanında ve yanlardaki tahkimata engel olabilecek kavlak ve çıkıntılar alındıktan sonra, hazırlanan bağlar atılmaya başlanır. Bağların aralıkları, formasyonun durumuna bağlı olarak, 0.70 - 1.50 m. arasında değişir. Kama aralıkları arazi durumuna göre ayarlanır. Bağlar atıldıktan sonra direklerin arkları ve boyundurukların üstleri sıkıca kamalanır ve aralıklar taşla doldurulur. Bağların direk ve boyunduruk ucundaki çentileri, formasyon cinsine bağlı olarak, tahkimata gelen basınca, göre, özel şekilde yapılmalıdır.

Bağ atıldıktan sonra yapılan ilerleme esnasında karşılaşılan yeraltı suyunun dışarı atılması için, galeri tabanının sağ veya sol kenarında bir drenaj hendeci açılmaktadır. Ana galeride, raylarda ve drenaj hendecinde eğim % 0.4 olmalıdır. Her vardiye değişiminde galeriye girerken posta başının galeri tavanını, yanlarını ve tahkimatı kontrol etmesi ve kavlakları düşürerek emniyeti sağlanması gerekir.

1.5.6.2. Başyukarı ve tah galerilerde : Başyukarının eğimi, işin amacına ve formasyonun eğimine uygun olmalıdır. Başyukarının ana galeri ve yardımcı galeri ile birleştiği yerlerde, galeri yüzeyinin genişlemesi dolayısıyla muhtelif yönlerden gelen basınçların, bu noktada birikmesi sonucu meydana gelen yüksek basınca karşı koymak maksadıyla, kilit çekilir.

2 — ARAŞTIRMA MAKSADıyla KESON KUYU YAPIMI :

Kuyuda delik delme ve ateşleme işlemleri, galerilerdeki gibi olup, ve lağım delikleri ile göbek alınmak suretiyle kazı yapılır, Bundan sonra tarama delikleri ile kazı genişletilir. Genellikle kuyu kesit alanın beher m² sine 1-2 delik açılır. Formasyon tabakaları eğik yatımlı ise o zaman lağım deliklerinin açılmasında yelpaze metodu kullanılır. Kuyu kesitleri üç şekilde olup formasyona göre seçilirler. Yuvarlak kesitli kuyularda, değişik yönlerden gelen basınçlar hemen birbirleriyle eşitlerler. Kare kesitli kuyular sert formasyonlarda açılır. Dikdörtgen kesitli kuyuların kenarlarında tahkimatın mukavemeti azdır, fakat tahkim işi oldukça kolay ve az masraflıdır.

2.1. Duvarlama (Kuyu tahkimatı) :

2.1.1. Tam duvarlama :

Yeraltı suyu durumu ile zemin durumunun uygun olduğu hallerde; kuyu, tabana kadar açıldıktan sonra, kuyu tabanından başlanarak yukarıya doğru, tam duvarlama yapılır.

2.1.2. Çakma ile tam duvarlama :

Çelikten mamul balta şeklinde bir çarık üzerine bindirilmiş olan duvar terdren zemine çakılır. Duvarın içi temizlenir ve bir çarığın altında da bir miktar kazı yapılır. Göçmeyi önlemek için mesafe zeminin mukavemetine göre tayin edilmelidir. Duvar tekrar çakılarak kuyu bu şekilde tabana kadar indirilir. Bu usulle 20 m. derinliğe kadar kuyular açılabilir. Daha derin kuyular açılması isteniyorsa, aynı usul kademeli olarak tatbik edilir.

2.1.3. Kısmi duvarlama :

2.1.3.1. Yeraltı suyu seviyesi sondajla düşürülerek kısmi duvarlama : Yeraltı suyu, kuyu açılmasına engel oluyorsa kuyunun 2-4 m. civarında dikey sondajlar yapılarak yeraltı suyu, alttaki formasyonlara verilerek suretiyle su seviyesi düşürülür ve muvakkat duvarlamalar yapılarak, çalışmaya devam edilir.

2.1.3.2. Çakma usulü ile kısmi duvarlama : Formasyonun muayyen bir kısmı yuvarlak olup, kuyu açılmasına engel oluyorsa, yuvarlak kısmında çakma suretiyle duvarlama yapılarak içi temizlendikten sonra ilerlemeye devam edilir.

2.1.3.3. Pompajla yeraltı suyu seviyesi düşürülerek kısmi duvarlama : Kuyu açılması sırasında kuyuya gelen yeraltı suyu, pompajla yenilebilecek durumda ise, kuyu tabanında evvela kuyu çapına nazaran daha dar bir çukur açılarak, kuyu tabanındaki pompanın emicisi bu çukura indirilir ve biriken suyu dışarı basarak suretiyle yeraltı suyu seviyesinin çalışılan kısımdan aşağıda tutulması sağlanmış olur. Kuyu tabanı indikçe, çukurda indirilir ve yeraltı suyunun kuyuya aktığı kısımda duvarlama yapılarak normal kuyu açılmasına devam edilir.

2.1.4. Ahşap tahkimatla duvarlama : Kesitleri kare veya dik dörtgen olan kuyularda, direkli tahkimat yapılması mümkündür. Bu cins tahkimat yığma veyahut aralıkli yapılır. Ahşap tahkimatta aşağıdaki gereçler kullanılır :

Kasa : Dörder yanlardan teşkil edilmiş bir alt ve bir üst çerçevenin 4 fırça ile birbirlerine eklenmesi suretiyle meydana gelen küp şeklindedir.

Yanlamalar : Boyları kuyu boyutuna nazaran 5 - 10 cm. daha uzun, 15 x 20 cm. kesitinde ahşap direklerdir. Karşılıklı iki yanlamamın uçları kuyu cidarında açılan oyuklara oturtulmak suretiyle, kasanın askı ağırlığı bertaraf edilebilir. Kasa atıldıktan sonra yanlama ve fırçaların birleşici noktaları demir kancalarla kenetlenip yanları (Tabla) kamalarla tutturulur.

2.1.5. Madeni tahkimatla duvarlama : Madeni tahkimat her türlü kesitli kuyularda kullanılabilir. Bu tahkimat I veya H profillerden yapılabilir. Yuvarlak kesitlerde kullanılan madeni tahkimat 3-4 parçalı olabilir. Parçalar birbirlerine madeni papuçlarla civatalanır.

2.1.6. Taş, tuğla, beton biriktirme duvarlama : Bu çeşit duvarlamada tuğla kullanıldığı takdirde, cm² ye 12 Kg. dan fazla yük verilemeyeceğinden tuğla duvarlama yapmak pratik değildir. Beton biriktirme kullanmak daha uygundur. Beton biriktirme yukardan aşağıya kadar duvarlama yapılabilir.

2.1.7. Dökme demir tahkimatla duvarlama : Bu çeşit bir tahkimat, parça halinde flanşlı dönme demirlerle yapılır. Parçaların boyları 2 m. den uzun olmamalıdır. Bunlar, plaklar arasına yumuşak takozlar konduktan sonra, birbirlerine bağlanır.

Duvarlama işi yapılırken, duvarcılar kuyu içerisine sarkıtılan askılı platformlar üzerinde çalışırlar. Kuyularda nakliyat, kova, vagonet veya ekiplerle yapılır. Kayıt yataklı kuyularda iniş ve çıkışı temin için cidardan kuyu boyunca en çok 10 m. uzunlukta parçalar halinde merdiven yapılır, merdivenler duvarlama yapılan yerlerde kullanılır. Kuyunun açılması bittiği zaman cidarda inşa edilen merdivenin de ikmal edilmiş olması lazımdır.

3 — YARDIMCI TESİSLER :

3.1. Aydınlatma :

Galeri ve kuyularda çalışırken aydınlatma seyyar lambalarla temin edilir (Galerilerde sabit aydınlatma tesisi yapılabilir.)

3.2. Havalandırma :

Galerilerde ilerleme esnasında ventilatör ve vantüp ile havalandırma yapılır. Galerilerin ikmalinde tabii havalandırma sağlanmak için, galerinin özelliğine ve uzunluğuna göre vantüp ile havalandırılmaz ise nefeslik yapılmalıdır.

3.2.1. Vantüp :

Galeri, en çok 250 m. uzunlukta ise havalandırma nefesliklerle, nefeslik mevcut değilse, vantüple temin edilmelidir. Vantüp iki ucu

açık, kalın bezden yapılmış geniş çaplı bir hortumdur. Vantüp, girişten galeri aynasına kadar tavanda boyundurluklara tutturulmak suretiyle döşenir.

3.2.2. Nefeslik :

Galeri, 250 m. den daha uzun, ve yan galerileri ihtiva ediyorsa, nefeslik (başyukarı) sürülür. Nefeslik çıkış ağız ile galeri giriş ağız arasındaki kot farkı, tabii havalandırmayı temin edecek şekilde olmalıdır. Nefeslikte yapılacak ilerleme ve tahkimat, baş yukarıda yapılan ameliyenin aynıdır. Açılacak nefesliğin yardımcı galerilerdeki havalandırmayı temin edebilmesi için, yan galeriler vantüpler nefesliğe irtibatlandırılmalıdır.

NOT : Galerî - Tünel ve kuyuların açılmasında daha fazla bilgi için aşağıdaki yayınlara bakınız :

- 1 — Prof. Dr. Pritzche Bergbaukunde
- 2 — Peele, Mining Engineer's Hand Book
- 3 — Atlas - Copco Hand Book
- 4 — Tünel ve galerilerde tatbik edilecek esaslar (DSİ, Yeraltısu-ları Yayını)

4 — İŞLETME MAKSADIYLA GALERİ - TÜNEL VE KESON KUYU AÇILMASI VEYA ARAŞTIRMA MAKSADIYLA AÇILAN GALERİ - TÜNEL VE KESON KUYULARIN İŞLETME GALERİ - TÜNEL VE KUYUSU HALİNE GETİRİLMESİ :

Arama galeri tünel ve kuyuları tamamlandıktan sonra, arzu edilen miktar ve kalitede su bulunduğu takdirde bu suyun kirlenmeden en ekonomik bir şekilde kullanılması amacıyla bu arama galeri - tünel ve kuyularını işletme galeri, tüneli ve kuyusu haline getirmek için, gereken işlemler yapılır.

4.1. Yardımcı galerilerde yapılan işlemler :

Yardımcı galeri boyunca açılmış olan su toplama hendeginin tabanı, filtre borularının yerleştirilmesine müsaade edecek şekilde ve usulüne uygun olarak tesviye edilir. Demir veya çelik filtre boruları kullanılacaksa bunlar uçlarından manşonlarla birbirlerine bağlanarak hendeğe yerleştirilmelidir. Büz filtre kullanılacaksa, bunlar hendeğe muntazam bir şekilde yerleştirildikten sonra, ek yerleri çimento harcıyla derzlenir. Boruların ferfi işi ikmal edildikten sonra, evvela yanlarda kalan boşlukları, bilahare de boruların üstü, temiz, yıkanmış ve filtre aralığına uygun çapta elenmiş çakılla doldurulur.

Filtre borularının hendek içerisine yerleştirilmesi ve hendegin çakılla doldurulması işlemi, başyukarıya ve ana galeriye kadar ikmal edildikten sonra; yardımcı galerideki ahşap tahkimat ve varsa vantüp ve diğer tesisler sökülme ve dolguya devam edilmek (ramble) suretiyle, geriye doğru getirilerek galerinin ağzında işe son verilir.

4.1.1. Yardımcı galerinin akifer içinde, ana galerinin sağlam formasyonunda sürülmesi hali :

Yukarıda izah edildiği gibi, yardımcı galeri tabanına filtre borusu döşenir. Ahşap tahkimat sökülerek çakılla dolgu yapmak suretiyle ana galeriye gelinir. Ana galerinin tali galeri veya başyukarı ile birleştiği yere, bir beton baraj yapılarak yeraltısu muhafaza edilir. Beton baraj 2-5 m. uzunlukta, galerinin yükseklik ve genişliğinde, 15-20 cm. kalınlığında ve 350-400 dozlu betonla inşa edilmiştir.

Bu suretle, yeraltısuunu ana galeriye kadar getiren filtre boruları ana galeri tabanına döşenen kapalı borulara bağlanarak, (İstavroz T veya deve boynu ile) yeraltısuu yer yüzüne akıtılır. Ana galeri doldurularak galeri giriş ağzına doğru, ters yönde, ahşap tahkimat sökülür. Eğer galeride bir yeraltı kuyusu açılmışsa, o zaman kuyudaki yeraltısuu, pompajla ana galeriye ve oradan da kapalı boru ile, yeryüzüne akıtılır. Bu halde, ana galeri tabanına kapalı boru döşendikten sonra, dolgu yaparak tahkimatı sökmek uygun olmaz. Çünkü kuyu ve pompanın bakımı zorunluluğu böyle bir işlem yapılması ile uygun düşmez.

4.1.2. Ana galerinin akiferler içerisinde sürülmesi hali :

Ana galeriyi işletme galerisi haline getirmek için, yardımcı galerilerde yapıldığı gibi, filtre borusu döşenip çakılla dolgu (ramble) yapılarak ahşap tahkimat geriye doğru sökülür. Yalnız, yabancı suların galeri giriş ağzına yakın kısımda filtre borularının içindeki yeraltısuuna karışmaması için, galeri giriş ağzından itibaren, formasyonun özelliğine uygun şekilde, 2-10 m. uzunlukta 15-20 cm. kalınlık ve 350-400 dozlu bir beton kapama yapılması, veya galeri girişi ağzına, 2-10 m. kala filtre borular yerine kapalı boru kullanılması, zorunlu ve önemli olan hususlardır. Bu durumda, yalnız galeri girişi beton veya duvarlarla (Borunun çıkış ağızı açık) kapatılmak, borunun ucuna çıkışta bir vana takılmasıdır.

4.2. Kehrizler ve drenajlar :

Kehrizler, değişik eğim, boyut ve doğrultuda, tahkimatlı veya tahkimatsız yeraltı ve yerüstü kazıdır.

Bir kaynağı veya muayyen bir yerdeki suyu yarma ve kanallarla istenilen yere isale etmek mümkündür. Kanal ve yarmalardan akıtılacak yeraltısuunun kirlenmesini ve israfını önlemek için, muhtelif iksa usullerinden biri tatbik edilmelidir.

Kanal veya yarmanın taban ve yanlarına beton duvar yapılmalı, zorunlu hallerde üzerleri kapatılmalı, veya kanal ve yarmalar, büz veya beton, toprak, madeni boru döşenmek suretiyle iksa edilmelidir.

Büzler döşendikten sonra üzerleri örtülmelidir. Gelen yeraltısuunu beton bir havuzda topladıktan sonra kullanmak ekseriya daha ekonomiktir. Kehrizlerde, yeraltısuu bir havuzda toplandıktan sonra borularla istenilen yere isale edilmelidir. Eğer yeraltısuu hiç bir iksa ve teçhizat yapılmaksızın tabandan akıtılacaksa, eğim çok az olmalıdır.

4.3. Ranney metodu :

Bu metotta, evvela geniş çaplı bir kuyu açılır ve kuyunun akifer içindeki kısmında, akiferin içerisine doğru yardımcı galeriler sürülerek arzu edilen yeraltısuu bulunduğundan sonra, galerilere filtre boruları döşenip çakılla dolgu yapılır. Yardımcı galerilerin kuyu ile birleştiği yerler (filtre borularının uçları açık bırakılarak) betonla kapatılır. Kuyu tabanı çakıllandıktan sonra, üst kısmı, ağzına kadar duvar veya betonla tahkim edilerek filtre boruları ile gelen yeraltısuu kuyuda toplanır ve pompajla dışarı basılır.

5 — GALERİ - TÜNELLERE AİT FORMLAR :

5.1. Arama safhasında :

Yeraltısuu aramak maksadıyla, Galerî - Tünel inşasına başlamadan evvel, sahanın topoğrafik haritasıyla jeolojik ve hidrojeolojik harita ve etüd raporlarının ekli bulunduğu bir dilekçe ile DSİ. Teşkilatına başvurulurak yeraltısuu arama belgesi istenmesi zorunludur. DSİ. ce müzümü incelemeyen sonra arama belgesi verilir ve sorumlu mühendis nezaretinde galeri sürülmeye başlanır.

5.1.1. İlerlemeler :

Galeri, keson kuyu, kehriz veya drenaj kayıt defterine, her vardiyada yapılan işler kaydedilir ve bu defter saklanır. İlerlemeler topoğrafik haritaya işlenir.

5.1.2. Galerî ve kuyu kesitleri :

Galeri ilerlerken hazırlanan log (kütük) bir dosyada muhafaza edilir. Bu log'a su numunelerinin özellikleri de kaydedilir. Log hangi metreler arasında kapsıyorsa koordinatı da yazılır.

5.1.3. Yer tarif formu :

Galerî - Tünel ve kehriz açılan sahanın yurt nirengisine bağlı koordinatı kaydedilir ve gerekli bilgi verilir.

5.1.4. Verim ölçüsü formu :

Bu forma, günlük yeraltısuu debileri, galerinin, kehrizin veya drenajın muayyen bir yerinde ölçülerek tarih sırasına göre kaydedilir.

5.1.5. Su analiz formları :

Bu formlara, usulüne göre alınan su numuneleri veya analize gönderilen numunelerin analiz sonuçları kaydedilip, formlar saklanır.

5.2. Kullanma (İşletme) safhasında :

Arama galerisi ile arzu edilen yeraltısuu bulunduğu takdirde, kuyularda olduğu gibi, kullanma belgesi için müracaatta bulunulur. Dilekçeye aşağıdaki evraktan 3 er takım eklenir.

5.2.1. Galerinin 1/500 ölçekli topoğrafik haritaya işlenmiş durumu ve galerinin önemli yerlerinden alınan 1/50 - 1/100 ölçekli kesitler.

5.2.2. Ana galeri, başyukarı ve yardımcı galerilerin birbirlerine koordinatla bağlanmış logları enine ve boyuna kesitler.

5.2.3. Su analiz raporları

5.2.4. Kayıt defteri

5.2.5. Su verim ölçüleri

5.2.6. Faydah ihtiyacı miktarı, (m³/sn)

5.2.7. İşletme galerisinde kurulacak tesisata ait plan, proje ve hesaplar.

6 — EMNİYET TEDBİRLERİ :

6.1. Galerî ve tünellerde alınacak emniyet tedbirleri :

6.1.1. Şantiye yeri genel emniyeti :

Galerî - Tünel yapımına başlarken; giriş ağzının etrafı, formasyon özelliğine bağlı olarak, 34° ile 45° seviyi olarak kazıldıktan sonra, girişin

sağında, solunda ve yukarısında 20 - 50 m. civarında tehlikeli olabilecek tesisler ile taş ve toprak zararsız hale getirilecektir. Bu tedbirler alındıktan sonra 3 x 5 m. ebadında galeri ağız platformu hazırlanacak ve çalışma emniyetini sağlamak üzere girişe bir ağız bağı atılacaktır.

Galeri açılışında kompresör kullanılıyorsa, kompresör, çalışma mahallinden 10 - 20 m. uzakta bir korunağa yerleştirilerek etrafı muhafaza altına alınacaktır.

Galeri yapımı sırasında kullanılacak akaryakıt, galeriden en az 15 m. uzakta bulundurulacak ve etrafı muhafaza altına alınarak, kolayca görülebilir bir yere «Ateşle Yaklaşmak Yasaktır» levhası asılacaktır. Motorlu vasıtalar, galeri ağzına 5 m. den fazla yaklaştırılmayacaktır.

6.1.2. Delik delme esnasında alınacak emniyet tedbirleri :

Galeride çalışan her işçinin miğferi (Baret), seyyar lambası ve künye kartının beraberinde bulunması ve sağlık durumunun yeraltında çalışmaya uygun olması şarttır. Galeriyeye giren herşey galeri amirlerinin nezaret ve kontrolü altında bulunacaktır. Her vardiye değişmesi ve vardiye esnasında, bütün galeri tavanındaki kaviak (Çatlak ve kabarıklar) kontrol edilecek ve düşürülerek derhal onarılacaktır.

Delik delinirken (Makina veya elle) delicinin ucundan deliğe su verilmiyorsa, lağımclar etrafı kafesi gözlük kullanacaklardır. Delik delme esnasında lağımcların ara mesafeleri, rahat çalışmalarına temin edecek şekilde, en az 1-2 m. olacaktır. Eğer galeri, yanıcı ve patlayıcı metaryal veya gaz ihtiva eden formasyonda açılıyorsa, içeriye kibrit, çakmak ve tecritsiz lamba gibi tehlikeli madde kesinlikle sokulmayacaktır. İçeride sigara içilmeyecek, ateş yakılmayacaktır. Kıvılcın ve yüksek ısı meydana getirebilecek her türlü hareket ve çalışmadan sakınılacaktır. Galeride motorlu vasıta çalışıyorsa, eksoz boruları yangına karşı tecritli olacaktır. Eğer galeride yanıcı gaz (Grizu - Metangaz mevcutsa, iş başından en az bir adet Davy (Gaz kontrol lambası) bulundurulacaktır, mekanik deliciler kullanılıyorsa bunlar tazyikli hava ile çalıştırılacaktır. Böyle bir formasyonda galeri sürülüyorsa, galeri dışındaki emniyet odasında, kullanılmaya hazır halde portatif yangın söndürme cihazları bulundurulacak ve bunları kullanacakların isimleri liste halinde cihazların yanında asılı bulunacaktır.

Delinmesi tamamlanan deliklerin içi iyice temizlendikten sonra ağızları paçavra ile kapatılacaktır.

6.1.3. Deliklerin doldurulması ve ateşleme sırasında alınacak tedbirler :

Doldurma ve ateşleme işleri bu konuda tecrübeli ve barutçu ehliyeti olan kimseler tarafından yapılacaktır. Patlayıcı maddelerle kapsül ve fitiller bir arada bulundurulmayacak ve patlayıcı maddeler özel olarak yapılmış dinamit ambarlarının özel bölümlerinde; manyeto, fitil ve kapsüller ise ayrı bir bölümde muhafaza edilecektir.

Galeride kullanılacak patlayıcı maddeler, fazla miktarda zehirli gaz neşreden cinsten olmayacaktır.

Barutçu, patlayıcı madde ile fitil ve kapsülleri dinamit anbarından usulüne uygun olarak teslim alacak ve bunları cinslerine uygun sandıklara yerleştirilerek ağızlarını kilitleyecektir. Barutçu hiç bir zaman 12 Kg. dan fazla patlayıcı madde taşımayacak ve vardiye içinde işçilerin girip çıkmadığı bir zamanda galeriyeye girecektir. Barutçunun delikleri doldurmaya başladığı anda, işçiler barutçudan en az 20 - 50 m. mesafeye çekilecek ve korunaklara sığınacaktır. Geliş yollarına her yönde nöbetçiler çıkarılacak habersiz olanlar durumdan haberdar edilecektir.

Delikler ahşap sopa ile kontrol edildikten sonra doldurulmaya başlanacaktır. (Bu sırada zorutçunun yanında yardımcı ve ocak amiri bulunabilir.) Bütün delikler usulüne uygun olarak doldurulduktan sonra barutçu «Lağım var» diye üç defa yüksek sesle bağıracaktır.

Geliş yollarına çıkartılan nöbetçiler de aynı şekilde bağırarak ateşlemeyi bütün işçilere duyuracaktır. Barutçu, ateşleme yerinde işçi ve tehlikeli bir durum bulunmadığına kanaat getirdikten sonra son defa bağırarak ve 5 - 10 saniye bekledikten sonra kendisini de emniyete alarak ateşlemeyi yapacak, ateşlemeden 5 - 10 dakika sonra, ateşleme yerine giderek bütün lağımcları kontrol edecek ve patlamayan dinamit varsa onları zararsız hale getirecektir. Ateşleme sonunda ise, sarf defterini düzenleyerek, Galeri Amiri ile birlikte imzaladıktan sonra oradan ayrılacaktır. İşbittiginde, barutçu, artan malzemeyi anbara geri vererek kayıt ettirecektir.

6.1.4. Nakliyatta alınacak emniyet tedbirleri :

Ocak Amiri tarafından evvelâ ateşleme sırasında galerinin tavanında ve yanında hasıl olan kaviaklar temizlenecek, sonra pasa (Taş-toprak) nakliyatına başlanacaktır. Eğer ray döşenmek gerekiyorsa, hat-tın bir tarafında işçilerin rahatça gidip gelmesine müsait genişlikte bir geçit bırakılacaktır. Gerek vagonları birbirine bağlarken gerek makas

değiştirirken, vagonların arasına girilmeyecektir. Vagonları çeken lokomotifin önünde ve en arkadaki vagonun arkasında birer kırmızı lamba bulunacaktır. İşçi nakliyatı vagonlarla yapıldığı zaman işçiler dengeli bir şekilde vagonlara oturacaklar ve lambaların ışıklarını gizleyeceklerdir. İşçilerin vagonlarda ayakta durmalarına müsaade edilmeyecektir.

6.1.5. Tahkimatta alınacak emniyet tedbirleri :

Pasa nakli tamamlandıktan sonra, kaviaklar kontrol edilecek ve bağ yerleri hazırlanıp bağlar atılacaktır. Bundan sonra tavan ve etrafı icaba göre kama veya sürme kamalarla iyice sıkılacak ve direkler arasına fırçalar yerleştirilecektir. Galeri ilerledikçe 30 - 50 m. aralıklarla korunaklar (Cepler) yapılacaktır. Bağlar her zaman kontrol edilecektir. Bağ formasyon cinsine, tabaka durumuna ve bağa gelecek kuvvetlere göre en uygun şekilde seçilecek ve atılacaktır.

Galerilerin baş yukarı, yardımcı galeri ve burlerle birleştiği yerlerde, formasyon özelliğine göre, mutlaka domuz damı, kilit bağı veya topuk bırakılacaktır. Galeri karşılıklı iki yönde açılıyorsa, ayna (Arın) lar arasındaki mesafe (Formasyon özelliğine bağlı olarak) 15 - 60 m. kalıncaya kadar iki taraflı delmeye devam edilecek, bundan sonra delik delme ve ateşleme işleri yalnız tek taraftan yapılacaktır.

Galerilerinin çeşitli yerlerinden baş yukarı, yardımcı galeri, v.s. ayrılıyorsa, önemli noktalara giriş çıkış yönlerini levhalarla asılacaktır.

Galeri giriş ağzına «İçeri girmek yasaktır» levhası asılarak yabancıların ancak Galeri Amirinin kontrolü altında, galeriyeye girmesine müsaade edilecektir. Galeriden bir nefeslik sürülmüşse, nefesliğin yüzeye çıkan ağzı 5 m. yarı çap ile çevrilen bir çit vasıtasıyla korunacak ve çitir üzerine «Girmek yasaktır» levhası asılacaktır. Galeriyeye % 0,4 oğım verilerek yeraltısularının boşalması sağlanacaktır, galeri gereği gibi aydınlatılacak, işçilerin ihtiyacı olan temiz hava sirkülasyonu, yerine göre vantüp, vantilatör veya nefeslikle temin edilecektir. Galeri giriş ağzı ile nefeslik çıkış ağzı arasındaki kot farkı, tabii sirkülasyonu sağlayacak durumda olacaktır.

Galeri - tünellerde meydana gelecek kaza ve arızalar derhal ilgili mühendise haber verilerek alınan emir eksiksiz uygulanacak, haberleşme gecikirse bu zaman içinde gerekli ön çalışmalar Galeri - Tünel Amiri tarafından yürütülecektir.

6.2. Keson kuyuyu yapımı sırasında alınacak emniyet tedbirleri :

Keson kuyuya başlamadan evvel, kuyu ağzının etrafına korkuluk ve karakol kapısı yapılarak, yüzey sularının ve taş toprağın kuyu içerisine girmesi önlenecektir. Kuyu çıkışı sağlamak amacıyla yapılacak kule ve vinç tertibatının ayakları, dört noktadan sağlam zemine oturtulacak halat, molet (Makara) - ve mil devamlı surette kontrol edilerek, bunlar her an kullanılmaya hazır bulundurulacaktır.

Kuyunun açılması sırasında tabanda delik delinirken, cidardaki yıkıntı ve göçüklere engel olmak üzere, kuyu ahşap kasaları iksa edilecek ve bunlar birbirine demir kancalarla iyice tutturulacaktır. Kuyu tabanında çalışırken yukarıdan gelecek tehlikeleri önlemek amacıyla, tabandan 3 metre yüksekte bir ahşap platform (Perde) yapılacak ve bunun bir kenarı, boşaltma kovasının iniş ve çıkışı sağlayacak şekilde açık bırakılacaktır.

Gerektiğinde, kuyu işçilerinin iniş-çıkışı temin etmek amacıyla, kasa ile kuyu cidarı arasında, kuyu ağzından tabana kadar devam eden platformlu ve her kısım en çok 10 m. uzunlukta iskele yapılarak kuyu tarafı ahşap perde ile kapatılacaktır.

Kuyu başı ile taban arasında haberleşmeyi sağlamak amacıyla bir kablo, boru veya çan tertibatı bulunacaktır. Vagonetin kuyuya inişi, veya kuyu tabanından yukarı çıkışı özel haberleşme ile yönetilecektir. Kuyuda kovanın hangi derinliğe kadar indiğini anlayabilmek için halat üzerinde ölçek veya işaretler bulunacaktır.

Kuyuda, insan nakliyat sırasında hız 1,5 m/sn. den fazla olmayacaktır.

Kuyudan büyük çapta boşaltım yapılıyorsa, ahşaptan veya profil demirlerinden kayıtlar yapılarak bunlar birbirlerine düzgün bir şekilde karşılıklı ve dikey olarak irtibatlandırılacaktır.

Kuyu tabanında delik delme sırasında, deliciler toz maskesi ve kafesli gözlük kullanacaklar, deliklerin doldurulması sırasında kuyuda barutçudan başka hiç kimse bulunmayacak ve ateşlemenin yapılacağı anda bütün tesisler çalışmaya hazır bulundurulacaktır. Barutçunun «çek» işaretini alan vinççi hemen tesisi çalıştırıp barutçuyu yukarı alacaktır. Barutçu, ateşlemeden sonra tekrar kuyuya inerek gerekli kontrolü yapacaktır.

Kuyu arzu edilen derinliğe indikten sonra tabanda, yeraltısuyunun verimine uygun bir havuz yapılacaktır. Kuyu seyyar veya sabit lambalarla aydınlatılacaktır. Çalışılmadığı zamanlarda kuyu başındaki kor-

kuluk ve karakol kapısı kapatılacak, kolayca görülebilir bir yere «Yaklaşmak yasaktır» levhası asılacaktır.

6.3. Kehrizlerin ve drenajların yapımında alınacak emniyet tedbirleri :

Arazi topografyasına bağlı olarak, bazı yerlerde kehrizler derin olacağından, kazaları önlemek üzere iki tarafa ahşap latalardan korkuluklar yapılacaktır. Yeraltısının birikerek gölcükler meydana getirmesini önlemek üzere, arazideki bütün çukurlar doldurularak tesviye edilecek, kehrizlerin yapımı sırasında, etrafın göçmesini önlemek üzere ise şevler, formasyon özelliğine bağlı olarak 35° - 75° meyilli olarak kazılarak yıkıntı yapması muhtemel kısımlarda iksa yapılacaktır.

Kazı sonucu etrafa atılan ve tehlikeye sebep olabilecek taş ve topraklar, kehrizin veya drenaj hendeğinden uzaklaştırılacaktır. Yeraltısının tabii akışı sağlama için, kehriz veya drenaj hendeği eğimi en az % 0,4 olacaktır .

6.4. Galeri - Tünel, keson kuyu ve kehrizlerin işletilmesinde alınacak emniyet tedbirleri :

6.4.1. Galeri - Tünelde :

Yardımcı galeriler ve başyukarıların işletmeye geçirilmesi halinde, tabana boru döşenip çakılla doldurularak geriye doğru geldiğinde, tahkimatın göçertilmesi formasyon özelliğine bağlı olarak 1-2 m. uzaktan yapılacak bu sırada tabana döşenen boruların zarar görmemesi için gerekli tedbirler alınacaktır. Yardımcı galeri ve başyukarılar dolgudan sonra göçertildiği halde, ana galerinin göçertilmesi icabetmiyorsa, evvelce yapılmış olan geçici tahkimat devamlı tahkimat haline getirilirken, insan emniyetini sağlamak ve yeraltısının kirlenmesini ve zayı olmasını önlemek bakımından gereken titizliğin gösterilmesi şarttır. Ana galeride, devamlı tahkimatın ve yeraltısını akış kanalının sürekli olarak kontrol ve bakımı yapılacaktır.

Yeraltısını almak amacıyla, galeri içinde keson kuyu açılmışsa, kuyu başı tahkimatı ile kuyu başı tesislerinin sürekli şekilde kontrolü ve bakımları yapılacaktır. Bu durumda, galeri giriş ağzına kilitle bir kapı yapılacak ve kolayca görülebilir ve yere «Yaklaşmak yasak ve tehlikelidir» levhası asılacaktır. Galeri giriş ağzı ve tesislerinin de devamlı bakım ve kontrolü şarttır. Galerinin bakım ve kontrolü sırasında yapılan bütün işlemler bakım defterine kaydedilecektir.

6.4.2. Keson kuyularda :

Keson kuyunun işletmeye açılmasına karar verildikten sonra, evvelce yapılmış olan geçici tahkimat, devamlı tahkimat haline ve (Ahşap kâgir veya demir tahkimatla) iniş-çıkış için cidarda yapılmış olan iskele daimi merdiven haline getirilecektir. Kuyuya monte edilen pompa ve diğer tesisat beton blok üzerine oturtulacak kuyu ağzı, etraftan gelebilecek yüzey suları, taş toprak gibi maizemeye karşı korunacak, kuyu ağız betonu dökülerek etrafına korkuluk ve karakol yapılacaktır. Bu işlemlerden sonra bütün kuyu başı tesislerini içine alan bir bina yapılarak kapısı kilitlenecektir. Kuyu ağzı korkuluğuna «Yaklaşmak yasaktır» levhası asılacaktır. Keson kuyu galeri içinde açılmışsa kazaları önlemek üzere galeri içinde çeşitli yerlere, kuyunun yerini belirten levhalar asılacaktır. Kuyunun ve kuyu tesislerinin bakım ve kontrolü yapılarak bu işlemler bakım defterine kaydedilecek ve bu defter her zaman hazır bulundurulacaktır.

6.4.3. Kehrizlerde ve drenajlarda :

Kehrizlerin ve drenajların işletmeye geçirilmesi halinde yeraltı tesisleri için alınması gereken emniyet tedbirleri galerilerde olduğu gibidir.

6.5. Genel hükümler :

Galeri - Tünel, keson kuyu, kuyu, kehriz ve drenajların yapımı ve işletilmesi halinde, çalışan işçi miktarı işyeri sınıfı ile ilgili olarak, Çalışma Bakanlığının, «İş yerlerinde bulundurulacak ilk yardım malzemesi» (Ecza dolabı, lüzumlu halinde doktor - sıhhiye - cankurtaran, revir vs.) Sivil Savunma Teşkilatının «İş yerlerinde sabotaj ve yangına karşı alınacak emniyet tedbirleri ve bulundurulacak malzeme» talimatları ile «Maden İşletmelerinde Alınacak Emniyet Tedbirleri Nizamnamesi, Patlayıcı Maddeler Nizamnamesi ve bu nizamnameye mütferri talimatname» ye uyulması zorunludur.

BÖLÜM V. YERALTISUYUNUN İŞLETİLMESİ VE KONTROLÜ

1. REZERVİN KORUNMASI :

1.1. Rezervden çekilebilecek emniyetli su miktarı :

Yeraltısını rezervinin işletilmesinde ekonomi ve emniyet sağlandığının devamlı olarak kontrol edilmesi lazımdır. Genel olarak, rezerv sahasından çekilen yıllık su miktarının, saha içindeki su taşıyan for-

masyonların yıllık beslenme miktarına eşit olması şarttır. Bu eşitliğin sağlanması için DSİ. Bölge Müdürlüklerince; yeraltısını seviye değişimleri ile, bu seviyelerdeki çekim miktarının envanteri tutulacak; alınan sonuçlara göre işletme kuyularının emniyetli verimleri azaltılacak veya artırılacaktır. Ayrıca, rezerv sahası içindeki «Bölgesel emniyetli seviye sınırları ile bu sınırlar içindeki emniyetli çekim miktarları» tespit olunarak, kuyuların kümelenmeleri sebebiyle, seviyede bir «küvetlenmeye» engel olunacaktır. İlân edilmiş yeraltısını işletme sahaları içinde veya dışında, yeraltısını hakkında 167 sayılı Kanununun 8 inci maddesine göre tespit ve ilân edilen derinliklerden daha fazla derinliklerde açılacak kuyuların adedi, yerleri, derinlikleri ve diğer özellikleriyle, bunlardan çıkabilecek su miktarlarına göre kuyu aralıkları DSİ. Yeraltısını Dairesi Başkanlığınca tespit edilecektir.

Tespit ve ilân edilen yeraltısını işletme miktarları; yağışlara, ekonomik yeraltısını işletme seviyelerine ve sahadan çekilen toplam yeraltısını miktarına göre düzenlenmiş olduğundan, bu miktarın aşılmasını önlemek amacıyla, her bir kuyudan çekilebilecek yeraltısını miktarı, DSİ. Bölge Müdürlüklerince kullanma belgesi üzerine işlenecektir. Belge sahibi, bir kuyudan bu miktardan fazla su çekmeyecektir. Yağış ve beslenme durumlarına göre, gerektiğinde, kuyulardan çekilecek emniyetli su miktarı, belgeyi veren DSİ. Bölge Müdürlüklerince, azaltılıp çoğaltılabilir. Bu takdirde, durum belge sahiplerine yazı ile bildirilecek ve bu husus verilen belgeler üzerine de işaretlenecektir. Belgede gösterilen miktardan daha fazla su çekilmesini önlemek amacıyla, gerek pompa ve gerekse artezyen kuyulardaki vanalı orifis kapasitesi, alınacak su miktarına göre seçilecektir.

Konulan pompa ve orifis, ilgili DSİ. Bölge Müdürlüğünün müsaadesi alınmadan hiç bir suretle bir başkasıyla değiştirilmeyecektir. Kontrolü kolaylaştırmak maksadıyla, gerekli hallerde çıkış borusu üzerine su sayaçları monte edilecektir.

1.2. Faydalı ihtiyaç :

Yeraltısını kullanacak olan arazi sahibinin, veyahut işletmecilerinin, faydalı su ihtiyacı, konuya ve şartlara göre, DSİ. Bölge Müdürlüklerince tespit edilecek ve belge üzerine kaydedilecektir. Faydalı ihtiyaç için ayrılacak su miktarı hiç bir zaman yeraltısını deposunun emniyetli veriminden daha yüksek olamaz. Faydalı kullanım miktarlarında anlaşmazlığa meydan vermemek için, ilgili bakanlıkların görüşleri alınacaktır.

Suyun kullanma maksadına uygunluğunu tespit edecek olan su kalitesini gösterir kimyasal analiz, gerektiğinde DSİ. laboratuvarları tarafından yapılacak veya müracaat sahipleri tarafından yaptırılacaktır. Bunların sorumlulukları analizi yapan laboratuvara aittir. Raporda, suyun kullanma maksadına uygunluğunun açıkça belirtilmesi şarttır. Aksi takdirde, belge verilmaz.

1.3. Sızıntı ve kaçak yoluyla olan su kayıplarının önlenmesi :

Her ne surette olursa olsun, yeraltısını deposunun israf edilmesi ve kalitesinin bozulması önenecektir. Bunun için DSİ. Bölge Müdürlükleri yeraltısını arama, kullanma, ıslah ve tadil projelerinin uygulanmalarını yerinde kontrol ve takip edeceklerdir. Koruma tedbirlerinin başlıcaları sırası ile aşağıda gösterilmiştir.

1.3.1. Kirli suların tecridi :

Arama, kullanma, ıslah ve tadil işlemleri sırasında yerüstü suyunun veya kullanmaya elverişli olmayan kirli suların, kuyu ve kaynağa akmasına veya karışmasına engel olunacaktır.

1.3.2. Kayıpların önlenmesi :

Yeraltısının diğer bir israf şekli işletilen nap sularının muhafaza borusunun yanlarından diğer yeraltısını naplarına veya doymuş olmayan geçirimsiz formasyonlara geçmesidir. Böylece, kuyu normal veriminden daha az verimle çalışır. Bu gibi kaçaklara engel olmak için, filtreler, yalnızca akifer karşısına konulacak ve filtrelerin üstünden itibaren, muhafaza borusu ile kuyu cidarı arası tecrit edilecektir.

1.3.3. Kötü kaliteli suların tecridi :

Kalitesi kullanma amacına uygun olmayan tuzlu veya bozuk kaliteli suların diğer iyi su tabakalarına karışmasına imkân verilmeyecektir. Bu amaçla, bu gibi suları taşıyan tabakalar, tecrit edilecektir.

1.3.4. Artezyen yapan kuyularda su israfının önlenmesi :

Basınçlı yeraltısını naplarının işletilmesinde, yeraltısını fazla basınçtan dolayı yerüstüne kadar çıkabilir ve kuyudan serbestçe akabilir. Gerekli tedbirler alınmadığı takdirde, basınçlı suların, kullanma zamanları haricinde de boş yere akarak, yeraltısını deposunu zamanla tüketmesi mümkündür. Ulusal bir servet olan yeraltısının bu şekilde israf edilmesini önlemek amacıyla, kuyu ağızlarına, vana ve ançak fay-

dahı ihtiyacı karşılayacak kadar su akışını sağlayacak çapta, dairesel orifis takılacaktır. Vana ancak ihtiyaç halinde açılarak kuyudan su alınacaktır. Diğer zamanlarda, vana kapalı tutulacaktır.

Kontrol sırasında, bu gibi artezyen kuyularda israfı sebebiyet verildiğinin görülmesi üzerine, kuyuyu işleten kimseye (Belge sahibine) yazılı tebliğatta bulunulacak ve hakkında Yeraltı Suları Tüzüğü'nün 14 üncü maddesinin b ve c fıkraları uygulanacaktır.

1.3.5. Artezyen tabaka sularının yüzeye veya diğer tabakalara sızmasının önlenmesi :

Basıncı bir naptaki yeraltı suyunun, sadece muhafaza borusu içinde ve hakiki miktarında herhangi bir azalma olmaksızın, yeryüzüne çıkarılması gerekir. Yani artezyen suyun, artezyen tabakanın üstünde veya altında bulunan diğer su tabakalarına veya su bulunmayan tabakalara kaçmasına meydan verilmemelidir. Bunun için, muhafaza borusu ile kuyu cidarı arası akifer tabakalarının bulunduğu kısımlar hariç tamamen tescit edilecek, bu tescit, suyun muhafaza borusunun yanlarından kaçmasına hiç bir surette meydan vermeyecek şekilde yapılacaktır.

2. TULUMBA KULLANILMASI :

2.1. Tulumba karakteristiklerinin tayini :

Tulumba verimi, tayin edilen bu zaman periyodu içinde çekilen su miktarı olarak tarif edilir (m³/saat, galon/dakika gibi) basma yüksekliği, kuyudaki suyun dinamik seviyesinden, basma borusu ucuna, veya depoya dalması halinde, depodaki serbest su seviyesine olan düzey mesafedir.

2.2. Tulumba montajı :

Bir kuyuya motor ve pompa monte edildiği zaman, motor temeli gayet sağlam olacak, sallantılara müsaade etmeyecektir. Her kuyu başında, temel için madeni bir kuyu havalandırma bacası yapılacaktır. Kuyuya monte edilecek tulumba, kuyunun tespit edilen karakteristiklerine uygun olacak; gerek yeraltı suyu rezervi, gerekse kuyunun ömrü bakımından, kullanma belgesinde belirtilmiş olan hususlara uygun olarak çalıştırılacaktır. Her çeşit pompanın bakımı, montajı ve tamirine ait esaslar ve ana hatlar, DSİ. Yeraltı Suları Dairesi Başkanlığı'nın «Derin kuyu pompalarının montajı, bakımı, tamiri ve işletilmesi» «Dalgıç tulum-baların montajı, bakımı, tamiri ve işletilmesi» ve «Adi tulum-baların montajı, bakımı tamiri ve işletilmesi» adlı talimatlarında bulunabilir.

3. İŞLETMEYE AİT BİLGİLERİN DSİ. YE VERİLMESİ :

3.1. Yeraltı Suları Kanunu gereğince kullanma belgesi alınarak yapılan her türlü işletmelerde, işletmeyi yapan özel ve tüzel kişilerin aşağıdaki bilgileri, ilgili DSİ. Ünitesine vermesi zorunludur.

- 3.1.1. Yeraltından çekilen suyun miktarı,
- 3.1.2. Pompaaj süreleri ve tarihleri,
- 3.1.3. Yeraltı suyu seviye gözlemleri,
- 3.1.4. Kullanılan enerji veya akaryakıt harcaması.

3.2. Yukarıda, sırasıyla gösterilmiş olan hususlarda verilecek bilgiler, ilgili DSİ. Ünitesince dağıtılacak özel formlara işlenerek en geç bir ay içerisinde, elden veya posta ile DSİ. Ünitesine gönderilecektir.

3.3. İşletilen her kuyudan, her yıl belirli zamanlarda kimyasal analiz (İçmesuyu işletmelerinde, ayrıca bakteriyolojik analiz) için özel talimata göre su numuneleri alınacak ve ilgili DSİ. Ünitesine teslim edilecektir. Analiz sonuçları ve bu sonuçlara göre alınması gereken tedbirler, işletmeyi yapan yazı veya bir zabıtla bildirilecektir.

3.4. Hidrojeolojik sebeplerle, yeraltı suyu rezervinde meydana gelecek değişikliklere uygun olarak, işletme süresinde ve emniyetli verim miktarında yapılması gerekli görülen değişiklikler, bir yazı ile kullanma belgesi sahibine tebliğ edilecek ve bu yeni duruma göre tespit edilen kullanma esasları belgeye işlenecektir.

3.5. İşletmenin çevredeki kuyuların çalışma sistemini değiştirecek ve civarına zarar verecek şekilde yapılmasından belge sahibi sorumludur. Zarar görüldüğünde, belge sahibinin gerekli tedbirleri alıp almadığı, DSİ. ce kontrol edilecek ve gerekiyorsa durum bir tutanakla tespit edilerek, belge sahibine yazılı ve süreli ihtar yapılacaktır. Verilen süre içe-

risinde zararın önlenmediği görülürse, kullanma belgesi geri alınarak işletme tatil edilecek ve Kanunun 18 inci maddesi uygulanacaktır.

3.6. Yönetmelikte bahis konusu kuyu, tünel, galeri açma, jeolojik ve jeofizik araştırmalar ile sondajlarda rastlanması muhtemel endüstriyel ham maddelerle ilgili bir rapor maden mühendisi veya jeolog tarafından hazırlanarak Maden Dairesi Başkanlığına verilecektir.

4. YERALTISUYU İLE İLGİLİ İŞLERİN KONTROLU :

4.1. Kontrolün kapsamı :

167 sayılı Yeraltı Suları Hakkındaki Kanun ve Yeraltı Suları Tüzüğüne göre yapılacak yeraltı suyu arama, kullanma, ıslah ve tadil işleri, bu Yönetmelik gereğince DSİ. tarafından kontrol edilecektir.

4.2. Kontrolün amacı :

Kontrolün amacı, yetkili teknik eleman ve işçilere yaptırılan ve DSİ. den alınan belgelerin konusunu teşkil eden arama, kullanma, ıslah ve tadil işlerinin ve bunlarla ilgili tesislerin; anlaşmalara, belgelere genel ve özel kanunlara ve bunlara bağlı tüzüklere, teknik talimatlara, etüt raporlarına ve onaylı teknik rapor ve projelerine uygun ve noksatsız olarak meydana getirilmesi suretiyle hem işi yaptıranın, hem işi yapanın menfaatini, hem de ulusal bir servet olan yeraltı sularının korunmasını sağlamaktır.

4.3. Kontrol yetkilileri :

Kontrol işleri, DSİ. ce görevlendirilmiş elemanlar tarafından yapılacak iş sahipleri ve işi yapmalar, görevlilerin kanun, tüzük ve yönetmeliğe uygun müdahalelerine itirazda bulunmayacak ve uyarma ve tavsiyelerine uyacaklardır.

4.4. Kontrol görevlilerinin yetkileri :

DSİ. ce atanan görevlilerin başlıca yetkileri şunlardır :

- 4.4.1. Kanun yetkili kaldığı yerden onaylı ve yetkili elemanlarca yapılmış projesi olmayan işlerin yapılmasını önlemek,
- 4.4.2. Yapılan işlerin onaylı belgeye, uygulama projelerine ve teknik yönetmeliğe uygunluğunu kontrol etmek aykırı hareket eden belge sahiplerinin belgelerinin geri alınmasını veya iptalini istemek.
- 4.4.3. Yeraltı suyunun israfını önleyici tedbirler alınmasını sağlamak.
- 4.4.4. Kuyu başlarının ve civar arazinin göllenerek bataklık haline getirilmesini önlemek.
- 4.4.5. Civardaki bina ve tesislere zarar verilmesini önlemek.
- 4.4.6. Kuyunun, kaynağın veya yeraltı suyu tabakalarının kirletilmesini önleyici tedbirler alınmasını sağlamak,
- 4.4.7. Belge sahibince idareye verilmesi gereken her türlü bilgileri toplamak.
- 4.4.8. İşlerin belge sahibi ve yetkili kimseler tarafından yapılmasını sağlamak.

4.5. Kanun, tüzük ve teknik yönetmeliğe aykırı hareketlerin takibi :

4.5.1. Uygulama sırasında, işin verilen belgedeki şartlara uyulmamasının yapıldığı anlaşılırsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve belirli sürede gerekli tedbirlerin alınması için DSİ. Bölge Müdürlüğüne belge sahibinin işyerine yazılı olarak bildirilir.

4.5.2. Verilen sürede, belge sahibi tarafından işyerinde gerekli tedbirlerin alınmaması, talimatların yerine getirilmemesi ve işlerin belge ve projelere göre yapılmaması halinde Tüzüğü'nün 11 inci maddesi ve Yeraltı Suları Kanununun 18 inci maddesi uygulanmak üzere; durum evvelce hazırlanmış olan tutanakla birlikte, DSİ. Bölge Müdürlüğüne Sulh Mahkemesine aktarılır.

4.5.3. İş başında tutulacak tutanakların başlığında kısaca konu belirtilir; metinde ise belge ve projede istenilen hususların her maddesine ayrı ayrı cevap verilir. Üç nüsha olarak düzenlenecek tutanakta yetkili görevlinin imzası ve mühürü bulunur.

4.5.4. Gerektiğinde; DSİ. Bölge Müdürlüğü'nün, durumu bir tutanakla tespit ederek işi tatil etmek yetkisi vardır.

Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

İ L A N L A R

Ankara Jandarma Satın Alma Komisyon Başkanlığından :

J. Astsb. Okul Komutanlığı ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı (4) kalem meyve kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Evsaf ve şartnamesi Komisyon Başkanlığında görülebilir. İsteklilerin

teklif mektubu ve belgelerini ihale saatinden bir saat evvel Komisyon Başkanlığına vermeleri, postadaki gecikmeler kabul olunmaz.

Cinsi : Yaş meyve, Miktarı : (4) kalem, M. Bedeli 29.200 TL. G. Teminatı : 2.200 İhalesi : 3 Temmuz 1972 Pazartesi günü saat : 15.30 da
7025/4-3